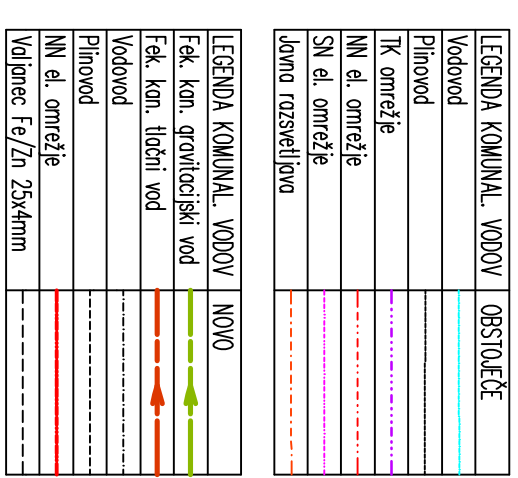


Jaški na kanalizacijskem vodu se ne izvedejo, celotna trasa gravitacijskega tlačnega in elektro kanala se obbetonira. Lomi cevi se izvajajo po navodilih dobavitelja cevovodov (z ustrezno majhnimi koti, fazonskimi kosi dli v skrajnem primeru s slepimi jaški). Celotno območje bo poplavno, zato mora biti kanalizacija v celoti izvedena POPOLNOMA VODOTESNO!

[illegible]

projektant:	82/0 Krško	500
-------------	------------	-----

investitor:  
8250 Brežice

Volioneć Fe/Zn 25x4mm	
NN el. omrežje	

Fek. kan. tlačni vod	
Ved. vod	

David Russell, PhD

TK omrežje	-----
NN el omrežje	-----

LEGENDA KOMUNAL. VODOV	OBSTOJEĆE
------------------------	-----------

08m  
086m  
08m

URGENT PREDICTION

[illegible][illegible]