


PROFILI/DIMENZIJE PREDV. CEVOVODOV			
PRIMARNI VOD OD VRTINE MOČNIK DO VH KRIŽE			
OZNAKA	OD TOČKE DO TOČKE GRADBENE SITUACIJE	PROFIL CEVI, DIMENZIJE IN NAZIVNI TLAK	DOLŽINA
VEJA 1	1.1 - 2.1	NL DN100 (25 bar)	274 m
VEJA 2	2.1 - 3.1	NL DN80 (25 bar)	376 m
OPOMBE:			
- NA VSEH PRIMARNIH VEJAH SE BO POLEG VODOVODA POLOŽIL ŠE SIGNALNI KABLOVOD V ZAŠČITNI CEVI 2 x PE d50 (ZA POTREBE KOMUNIKACIJE MED OBJEKTI VODOOSKRBNEGA SISTEMA - PČR, RTŽ, VH).			

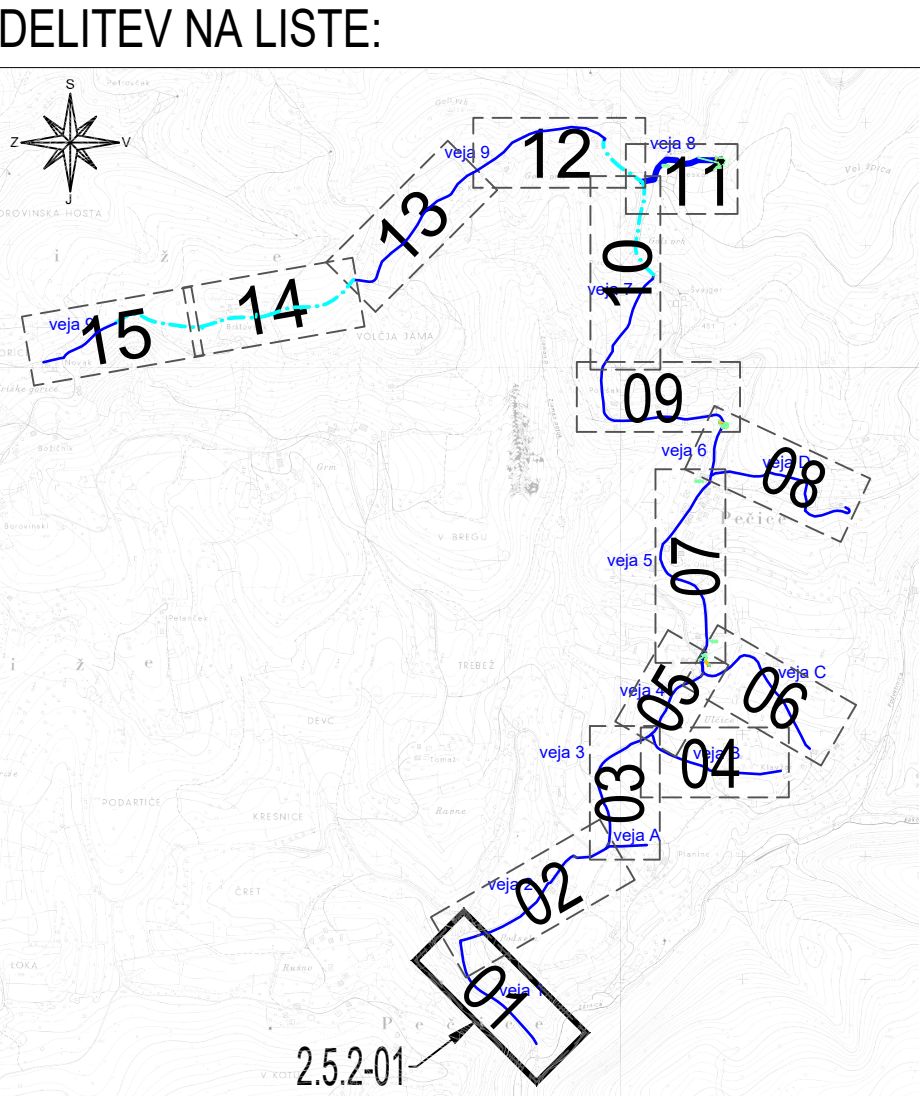

LEGENDA:	
	predv. vodovod
	obst. vodovod
	predviden el. NN priključni kablovod
	obst. el. NN. podzemni kablovod
	obst. el. NN. nadzemni vod
	obst. el. VN/SN daljnovod
	obst. TK. zračni vod
	zemljiški kataster - parcelne meje
	zemljiški kataster - parcelne številke
	predv. avt. zračnik DN50 za vgradnjo v jašek ali betonsko cev
	predv. blatni izpust (kot talni hidrant ali izpustna garnitura v jašku)
	predv. nadzemni hidrant DN80

Brežice d.o.o.		Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice Tel.: 070 620 96 50 e-pošta: info@komunala-brežice.si www.komunala-brežice.si		Naročnik:	Občina Brežice
Faza: PZI		Št. proj.: V-10/2015-etapa1		Objekt:	Vodovod Križe - Pečice - Šapole; ETAPA 1
Opis risbe: Gradbena situacija vodovoda - VEJA 1		Št. načrta: S-10/2015-etapa1		Merilo: M 1:500	
Predvideno stanje		Datum: marec 2022		Podpis:	
Ident. št. risbe: 4.5.2-01		Ident. št. IZS:		Pravni podjok:	
Naziv: Ime in priimek:		Odg. vodja. pr.: Mitja Pompe, d.i.s.		Odg. pr.: Mitja Pompe, d.i.s.	
Projekant: Mitja Pompe, d.i.s.		S-1975		Projekant: Mitja Pompe, d.i.s.	
Datoteka: 4.5.1_Situacije_PZI_(3)		S-1975		Pravni podjok:	
				Razmnoževanje risbe ali njenih delov brez predhodnega pisnega soglasja Komunale Brežice d.o.o. ni dovoljeno!	

ZWCAD 2012 PROFESSIONAL Lic. code: 864E883B