


PROFILI/DIMENZIJE PREDV. CEVOVODOV				
PRIMARNI VOD OD VRTINE MOČNIK DO VH KRIŽE				
OZNAKA	OD TOČKE DO TOČKE GRADBENE SITUACIJE	PROFIL CEVI, DIMENZIJE IN NAZIVNI TLAK	DOLŽINA	OPOMBA
VEJA 7	7.1 - 7.46	PE100 d75 (16 bar)	593 m	že zgrajen
	7.46 - 8.1	PE100 d63 (16 bar)	206 m	
VEJA 8	8.1 - 8.16	PE100 d63 (16 bar) - 2krat	192 m	

OPOMBE:

- NA VSEH PRIMARNIH VEJAH SE BO POLEG VODOVODA POLOŽIL ŠE SIGNALNI KABLOVOD V ZAŠČITNI CEVI 2 x PE d50 (ZA POTREBE KOMUNIKACIJE MED OBJEKTI VODOOSKRBNEGA SISTEMA - PČR, RTŽ, VH).

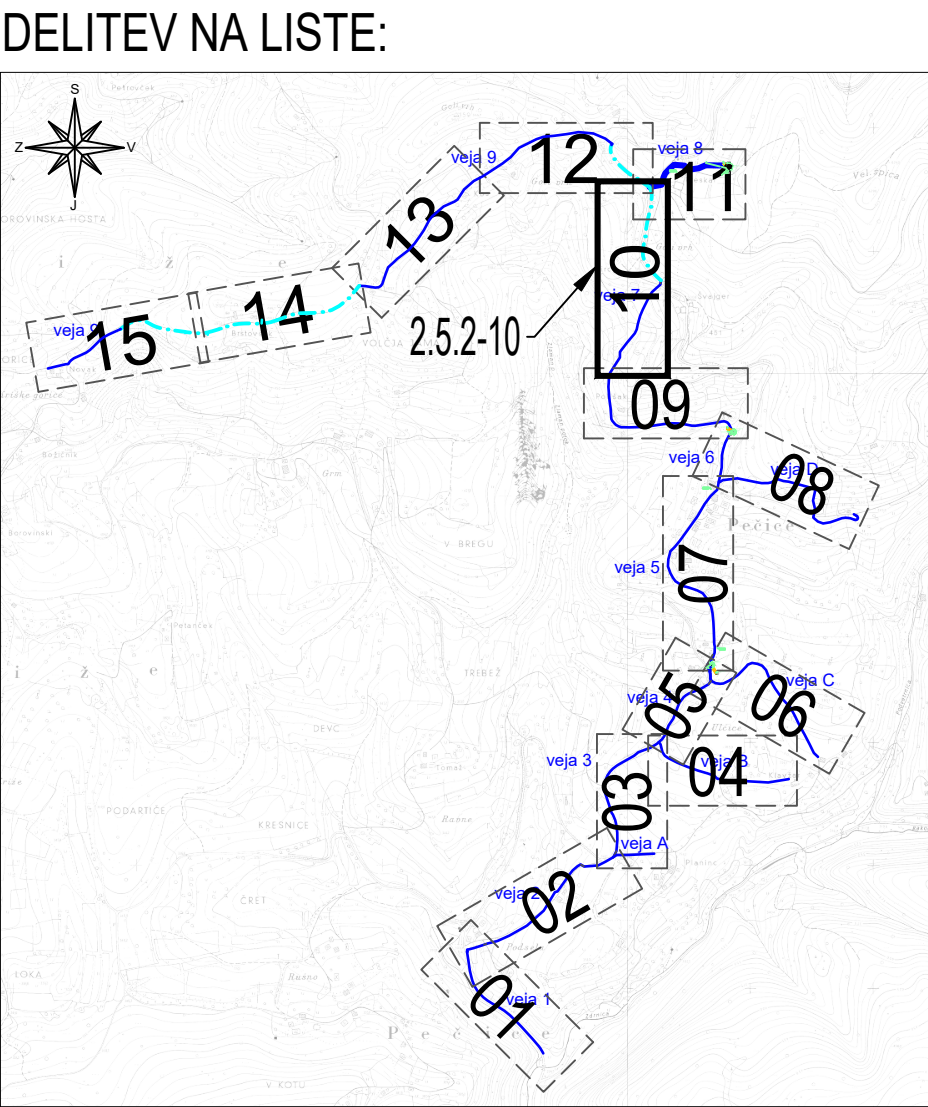

LEGENDA:	
	predv. vodovod
	obst. vodovod
	predviden el. NN priključni kablovod
	obst. el. NN. podzemni kablovod
	obst. el. NN. nadzemni vod
	obst. el. VN/SN daljnovod
	obst. TK. zračni vod
	zemljiški kataster - parcelne meje
	zemljiški kataster - parcelne številke
	predv. avt. zračnik DN50 za vgradnjo v jasek ali betonsko cev
	predv. blatni izpust (kot talni hidrant ali izpustna garnitura v jašku)
	predv. nadzemni hidrant DN80

		Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice Tel.: 07(0)20 945 50 E-pošta: info@komunala-brežice.si www.komunala-brežice.si		Naročnik: Objekt:	Občina Brežice Vodovod Križe - Pečice - Šapole; ETAPA 1
Faza: PZI		Št. proj.: V-10/2015-etapa1		Št. načrta: S-10/2015-etapa1	
Opis risbe: Gradbena situacija vodovoda - VEJA 7 (2. del)		Predvideno stanje		Merilo: M 1:500	
Ident. št. risbe: 4.5.2-10		Datum: marec 2022		Podpis:	
Naziv: Ime in priimek:		Ident. št. IZS:		Podpis:	
Odg. vodja. pr.: Mitja Pompe, d.i.s.		S-1975			
Odg. pr.: Mitja Pompe, d.i.s.		S-1975			
Projektant: Mitja Pompe, d.i.s.		S-1975			
Datoteka: 4.5.1_Situacija_PZI_(3)		Pravni produkt:		Razmnoževanje risbe ali njenih delov brez predhodnega pisnega soglasja Komunal Brežice d.o.o. ni dovoljeno!	

ZVOD 2012 PROFESSIONAL L.E. code: 8648838