

PROFILI/DIMENZIJE PREDV. CEVOVODOV


PRIMARNI VOD OD VRTINE MOČNIK DO VH KRIŽE

OZNAKA	OD TOČKE DO TOČKE GRADBENE SITUACIJE	PROFIL CEVI, DIMENZIJE IN NAZIVNI TLAK	DOLŽINA
VEJA 8	8.1 - 8.16	PE100 d63 (16 bar) - 2krat	192 m

OPOMBE:


- NA VSEH PRIMARNIH VEJAH SE BO POLEG VODOVODA POLOŽIL ŠE SIGNALNI KABLOVOD V ZAŠČITNI CEVI 2 x PE d50 (ZA POTREBE KOMUNIKACIJE MED OBJEKTI VODOOSKRBNEGA SISTEMA - PČR, RTŽ, VH).

DELITEV NA LISTE:

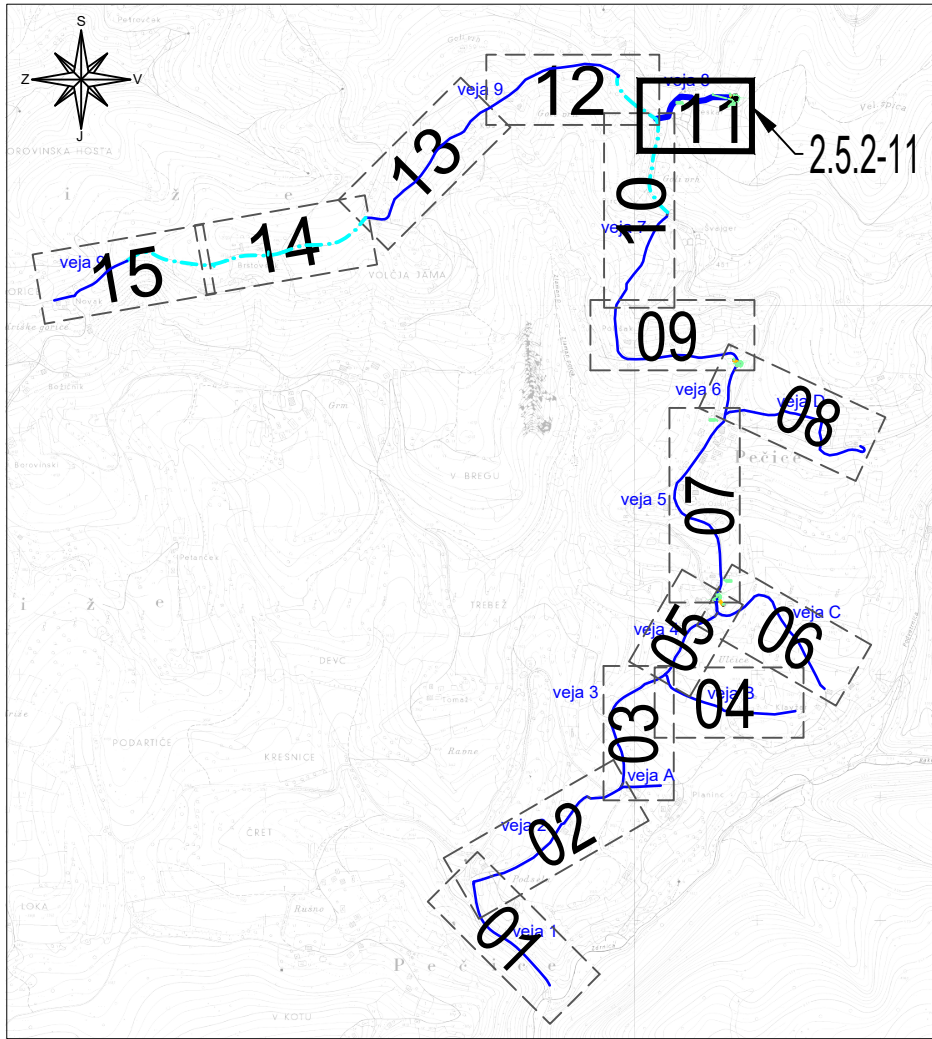

LEGENDA:

- predv. vodovod
- obst. vodovod
- predviden el. NN priključni kablovod
- obst. el. NN. podzemni kablovod
- obst. el. NN. nadzemni vod
- obst. el. VN/SN daljnovod
- obst. TK. zračni vod
- zemljiški kataster - parcelne meje
- zemljiški kataster - parcelne številke
- predv. avt. zračnik DN50 za vgradnjo v jašek ali betonsko cev
- predv. blatni izpust (kot talni hidrant ali izpustna garnitura v jašku)
- predv. nadzemni hidrant DN80

 Komunala Brežice d.o.o.		Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice Tel.: 07/620-92-50 E-pošta: info@komunala-brežice.si www.komunala-brežice.si	Naročnik: Objekt:	Občina Brežice Vodovod Križe - Pečice - Šapole; ETAPA 1	ZVNCAD 2012 PROFESSIONAL Lic. code: 864EB83B
Faza:	PZI		Št. proj.:	V-10/2015-etapa1	
Opis risbe:	Gradbena situacija vodovoda - VEJA 8		Št. načrta:	S-10/2015-etapa1	
	Predvideno stanje		Merilo:	M 1:500	
Ident. št. risbe:	4.5.2-11		Datum:	marec 2022	
Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:	Podpis:		
Odg. vodja, pr.:	Mitja Pompe, d.i.s.	S-1975			
Odg. pr.:	Mitja Pompe, d.i.s.	S-1975			
Projektant:	Mitja Pompe, d.i.s.	S-1975			
Datoteka:	4.5.1_Situacije_PZI_(3)	Pravni poduk:	Razmnoževanje risbe ali njenih delov brez predhodnega pisnega soglasja Komunale Brežice d.o.o. ni dovoljeno!		