


DELITEV NA LISTE:

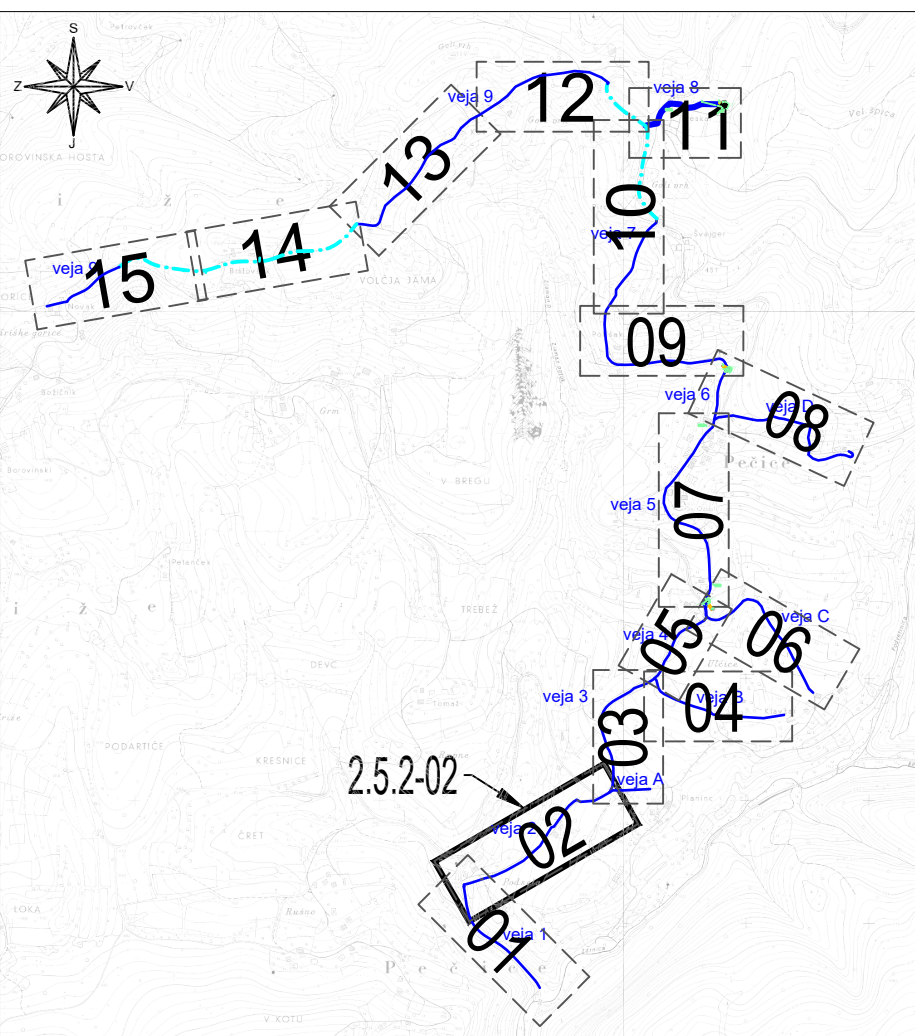

LEGENDA:

- predv. vodovod
- obst. vodovod
- predviden el. NN priključni kablovod
- obst. el. NN. podzemni kablovod
- obst. el. NN. nadzemni vod
- obst. el. VN/SN daljnovod
- obst. TK. zračni vod
- zemljiški kataster - parcelne meje
- zemljiški kataster - parcelne številke
- predv. avt. zračnik DN50 za vgradnjo v jašek ali betonsko cev
- predv. blatni izpust (kot talni hidrant ali izpustna garnitura v jašku)
- predv. nadzemni hidrant DN80

PROFILI/DIMENZIJE PREDV. CEVOVODOV

PRIMARNI VOD OD VRTINE MOČNIK DO VH KRIŽE

OZNAKA	OD TOČKE DO TOČKE GRADBENE SITUACIJE	PROFIL CEVI, DIMENZIJE IN NAZIVNI TLAK	DOLŽINA
VEJA 1	1.1 - 2.1	NL DN100 (25 bar)	274 m
VEJA 2	2.1 - 3.1	NL DN80 (25 bar)	376 m

TERCIARNI VODI PEČICE (***)

VEJA 2	2.5 - 2.14	PE100 d40 (16 bar)	163 m
	2.14 - 3.1	PE100 d50 (16 bar)	145 m

OPOMBE:

- NA VSEH PRIMARNIH VEJAH SE BO POLEK VODOVODA POLOŽIL ŠE SIGNALNI KABLOVOD V ZAŠČITNI CEVI 2 x PE d50 (ZA POTREBE KOMUNIKACIJE MED OBJEKTI VODOOSKRBNEGA SISTEMA - PČR, RTŽ, VH).

*** TERCIARNI VODOVODI, KI SE POLOŽIJO V ISTO GRADBENO JAMO POLEK PRIMARNH VODOVODOV

Komunala Brežice d.o.o.		Naročnik: Občina Brežice	Objekt: Vodovod Križe - Pečice - Šapole; ETAPA 1
Faza: PZI	Št. proj.: V-10/2015-etapa1	Št. načrta: S-10/2015-etapa1	Merilo: M 1:500
Opis risbe: Gradbena situacija vodovoda - VEJA 2	Predvideno stanje	Datum: marec 2022	
Ident. št. risbe: 4.5.2-02			
Naziv: Ime in priimek:	Ident. št. IZS: S-1975	Podpis:	
Odg. vodja. pr.: Mitja Pompe, d.i.s.			
Odg. pr.: Mitja Pompe, d.i.s.			
Projektant: Mitja Pompe, d.i.s.			
Datoteka: 4.5.1_Situacija_PZI_(3)	Pravni poduk:	Razmnoževanje risbe ali njenih delov brez predhodnega pismenega soglasja Komunalne Brežice d.o.o. ni dovoljeno!	