


PROFILI/DIMENZIJE PREDV. CEVOVODOV				
PRIMARNI VOD OD VRTINE MOČNIK DO VH KRIŽE				
OZNAKA	OD TOČKE DO TOČKE GRADBENE SITUACIJE	PROFIL CEVI, DIMENZIJE IN NAZIVNI TLAK	DOLŽINA	OPOMBA
VEJA 9	8.1 - 9.10	PE100 d63 (16 bar)	123 m	že zgrajen
	9.10 - 9.45	PE100 d63 (16 bar)	975 m	
	9.45 - 9.56	PE100 d63 (16 bar)	190 m	že zgrajen
	9.56 - 9.76	PE100 d50 (16 bar)	334 m	že zgrajen
	9.56 - 9.87	PE100 d50 (16 bar)	510 m	

OPOMBE:

- NA VSEH PRIMARNIH VEJAH SE BO POLEG VODOVODA POLOŽIL ŠE SIGNALNI KABLOVOD V ZAŠČITNI CEVI 2 x PE d50 (ZA POTREBE KOMUNIKACIJE MED OBJEKTI VODOOSKRBNEGA SISTEMA - PČR, RTŽ, VH).

## DELITEV NA LISTE:

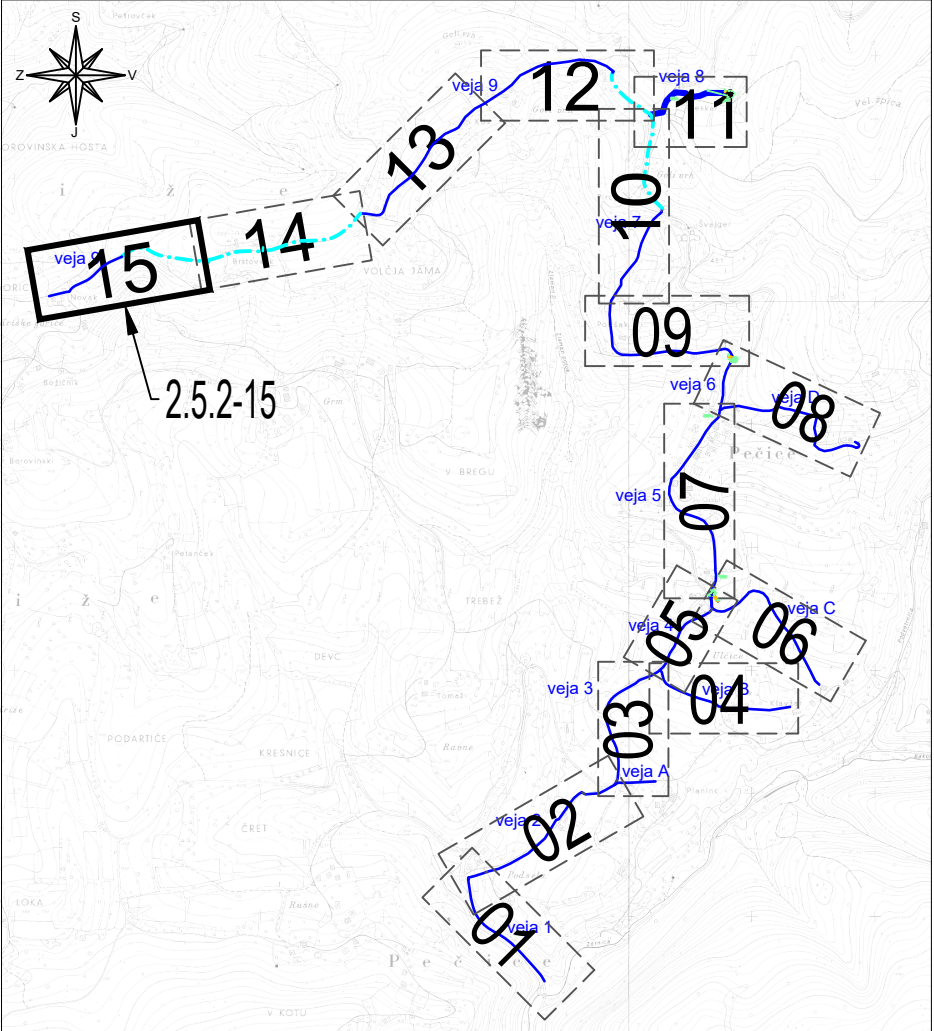

- LEGENDA:
- predv. vodovod
  - obst. vodovod
  - predviden el. NN priključni kablovod
  - obst. el. NN. podzemni kablovod
  - obst. el. NN. nadzemni vod
  - obst. el. VN/SN daljnovod
  - obst. TK. zračni vod
  - zemljiški kataster - parcelne meje
  - zemljiški kataster - parcelne številke
  - predv. avt. zračnik DN50 za vgradnjo v jašek ali betonsko cev
  - predv. blatni izpust (kot talni hidrant ali izpustna garnitura v jašku)
  - predv. nadzemni hidrant DN80

<b>Komunalna Brežice d.o.o.</b>		Naročnik:	Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice Tel.: 07/620 92 50 E-pošta: info@komunalna-brežice.si www.komunalna-brežice.si		Objekt:	Vodovod Križe - Pečice - Šapole; ETAPA 1
Faza:	PZI	Št. proj.:	V-10/2015-etapa1
Opis risbe:	Gradbena situacija vodovoda - VEJA 9 (4. del)	Št. načrta:	S-10/2015-etapa1
Predvideno stanje		Merilo:	M 1:500
Ident. št. risbe:	4.5.2-15	Datum:	marec 2022
Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:	Podpis:
Odg. vodja. pr.:	Mitja Pompe, d.i.s.	S-1975	
Odg. pr.:	Mitja Pompe, d.i.s.	S-1975	
Projekant:	Mitja Pompe, d.i.s.	S-1975	
Datoteka:	4.5.1_Situacije_PZI_(3)	Pravni poduk:	Razmnoževanje risbe ali njenih delov brez predhodnega pisnega soglasja Komune Brežice d.o.o. ni dovoljeno!

ZVOD 2012 PROFESSIONAL Lc. code: 864E88B