


PROFILI/DIMENZIJE PREDV. CEVOVODOV

| PRIMARNI VOD OD VRTINE MOČNIK DO VH KRIŽE | | | |
|---|-----------------------|--------------------|-------|
| VEJA 3 | 3.1 - 3.16 | NL DN80 (25 bar) | 193 m |
| | 3.16 - 4.1 | PE100 d90 (16 bar) | 108 m |
| VEJA B | 4.1 - B11 (Pečice SR) | PE100 d50 (16 bar) | 174 m |
| | B11 - B14 (Pečice SR) | PE100 d40 (16 bar) | 122 m |

OPOMBE:

- NA VSEH PRIMARNIH VEJAH SE BO POLEG VODOVODA POLOŽIL ŠE SIGNALNI KABLOVOD V ZAŠČITNI CEVI 2 x PE d50 (ZA POTREBE KOMUNIKACIJE MED OBJEKTI VODOOSKRBNEGA SISTEMA - PČR, RTŽ, VH).

DELITEV NA LISTE:

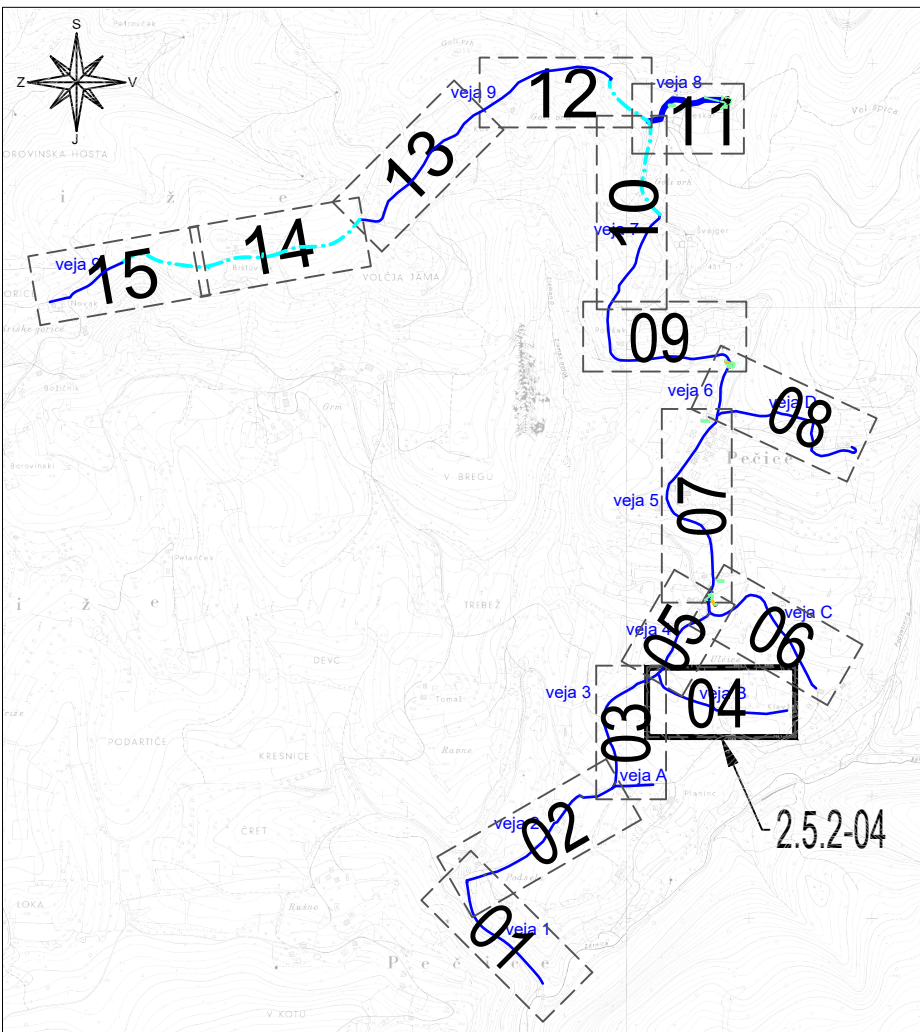

LEGENDA:

- predv. vodovod
- obst. vodovod
- predviden el. NN priključni kablovod
- obst. el. NN, podzemni kablovod
- obst. el. NN, nadzemni vod
- obst. el. VN/SN daljnovod
- obst. TK, zračni vod
- zemljiški kataster - parcelne meje
- zemljiški kataster - parcelne številke
- predv. avt. zračnik DN50 za vgradnjo v jašek ali betonsko cev
- predv. blatni izpust (kot talni hidrant ali izpustna garnitura v jašku)
- predv. nadzemni hidrant DN80

| | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---|
| Komunalna Brežice d.o.o. | | Naročnik: | Občina Brežice |
| Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice Tel: 07/620-92-50 E-pošta: info@komunalna-brežice.si www.komunalna-brežice.si | | Objekt: | Vodovod Križe - Pečice - Šapole; ETAPA 1 |
| Faza: | PZI | Št. proj.: | V-10/2015-etapa1 |
| Opis risbe: | Gradbena situacija vodovoda - VEJA B | Št. načrta: | S-10/2015-etapa1 |
| Predvideno stanje | | Merilo: | M 1:500 |
| Ident. št. risbe: | 4.5.2-04 | Datum: | marec 2022 |
| Naziv: | Ime in priimek: | Ident. št. IZS: | Podpis: |
| Odg. vodja. pr.: | Mitja Pompe, d.i.s. | S-1975 | |
| Odg. pr.: | Mitja Pompe, d.i.s. | S-1975 | |
| Projektant: | Mitja Pompe, d.i.s. | S-1975 | |
| Datoteka: | 4.5.1_Situacije_PZI_(3) | Pravni poduk: | Razmnoževanje risbe ali njenih delov brez predhodnega pisnega soglasja Komunalne Brežice d.o.o. ni dovoljeno! |

ZVZACAD 2012 PROFESSIONAL Lic. code: 864E8B3B