


PROFILI/DIMENZIJE PREDV. CEVOVODOV

PRIMARNI VOD OD VRTINE MOČNIK DO VH KRIŽE			
OZNAKA	OD TOČKE DO TOČKE GRADBENE SITUACIJE	PROFIL CEVI, DIMENZIJE IN NAZIVNI TLAK	DOLŽINA
VEJA 6	6.1 - 6.9	PE100 d75 (16 bar)	110 m
SEKUNDARNI VODI PEČICE			
VEJA D	6.1 - D18 (Pečice ZG)	PE100 d50 (16 bar)	270 m
	D18 - D28 (Pečice ZG)	PE100 d40 (16 bar)	112 m

OPOMBE:


- NA VSEH PRIMARNIH VEJAH SE BO POLEG VODOVODA POLOŽIL ŠE SIGNALNI KABLOVOD V ZAŠČITNI CEVI 2 x PE d50 (ZA POTREBE KOMUNIKACIJE MED OBJEKTI VODOOSKRBNEGA SISTEMA - PČR, RTŽ, VH).

DELITEV NA LISTE:

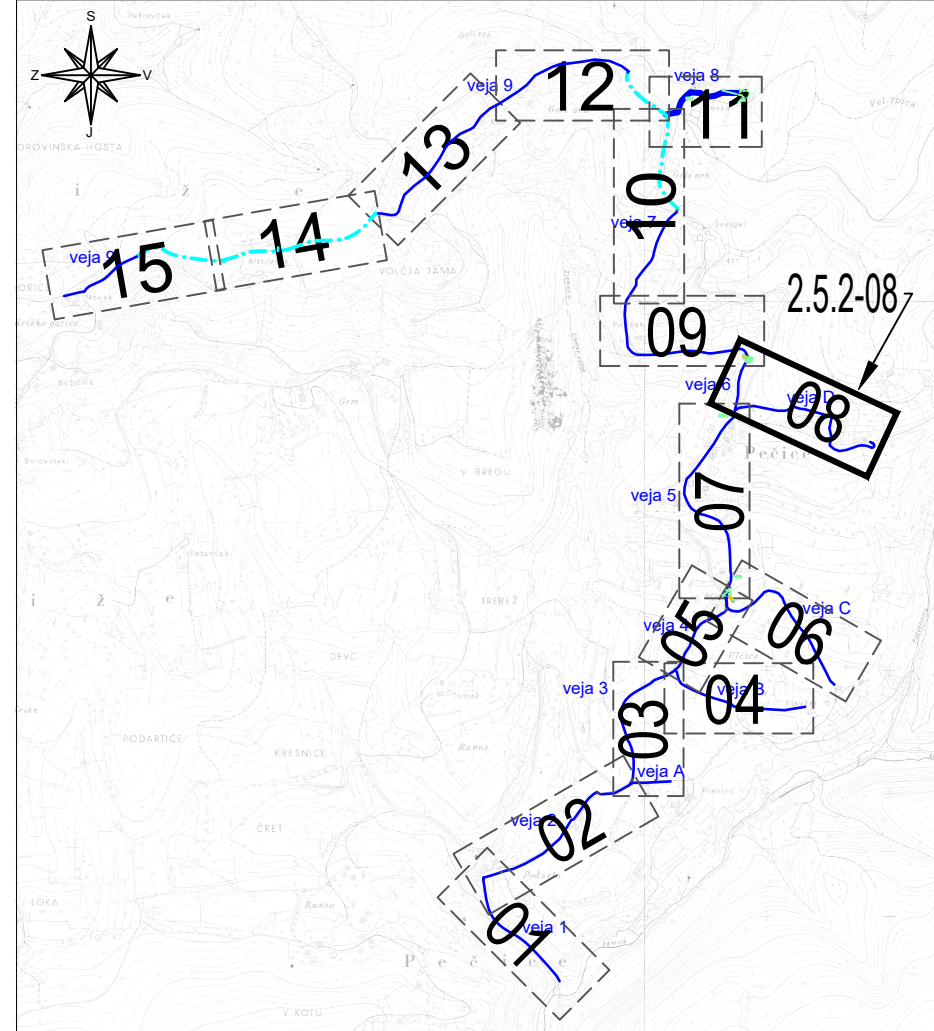

LEGENDA:

- predv. vodovod
- obst. vodovod
- predviden el. NN priključni kablovod
- obst. el. NN. podzemni kablovod
- obst. el. NN. nadzemni vod
- obst. el. VN/SN daljnovod
- obst. TK. zračni vod
- zemljiški kataster - parcelne meje
- zemljiški kataster - parcelne številke
- predv. avt. zračnik DN50 za vgradnjo v jašek ali betonsko cev
- predv. blatni izpust (kot talni hidrant ali izpustna garnitura v jašku)
- predv. nadzemni hidrant DN80

 Komunalna Brežice d.o.o.		Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice Tel: 071620-92 50 E-pošta: info@komunalna-brežice.si www.komunalna-brežice.si		Naročnik: Objekt:		Občina Brežice Vodovod Križe - Pečice - Šapole; ETAPA 1	
Faza:	PZI			Št. proj.:	V-10/2015-etapa1		
Opis risbe:	Gradbena situacija vodovoda - VEJA 6 in VEJA D			Št. načrta:	S-10/2015-etapa1		
Predvideno stanje				Merilo:	M 1:500		
Ident. št. risbe:	4.5.2-08			Datum:	marec 2022		
Naziv:	Ime in priimek:		Ident. št. IZS:	Podpis:			
Odg. vodja. pr.:	Mitja Pompe, d.i.s.		S-1975				
Odg. pr.:	Mitja Pompe, d.i.s.		S-1975				
Projektant:	Mitja Pompe, d.i.s.		S-1975				
Datoteka:	4.5.1_Situacije_PZI_(3)		Pravni poduk:	Razmnoževanje risbe ali njenih delov brez predhodnega pisnega soglasja Komunalne Brežice d.o.o. ni dovoljeno!			

ZNVAČ 2012 PROFESSIONAL LIE - code: 804E483B

ZVOD 2012 PROFESSIONAL Llc. code: 864E88B8