


KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ VODOVODA

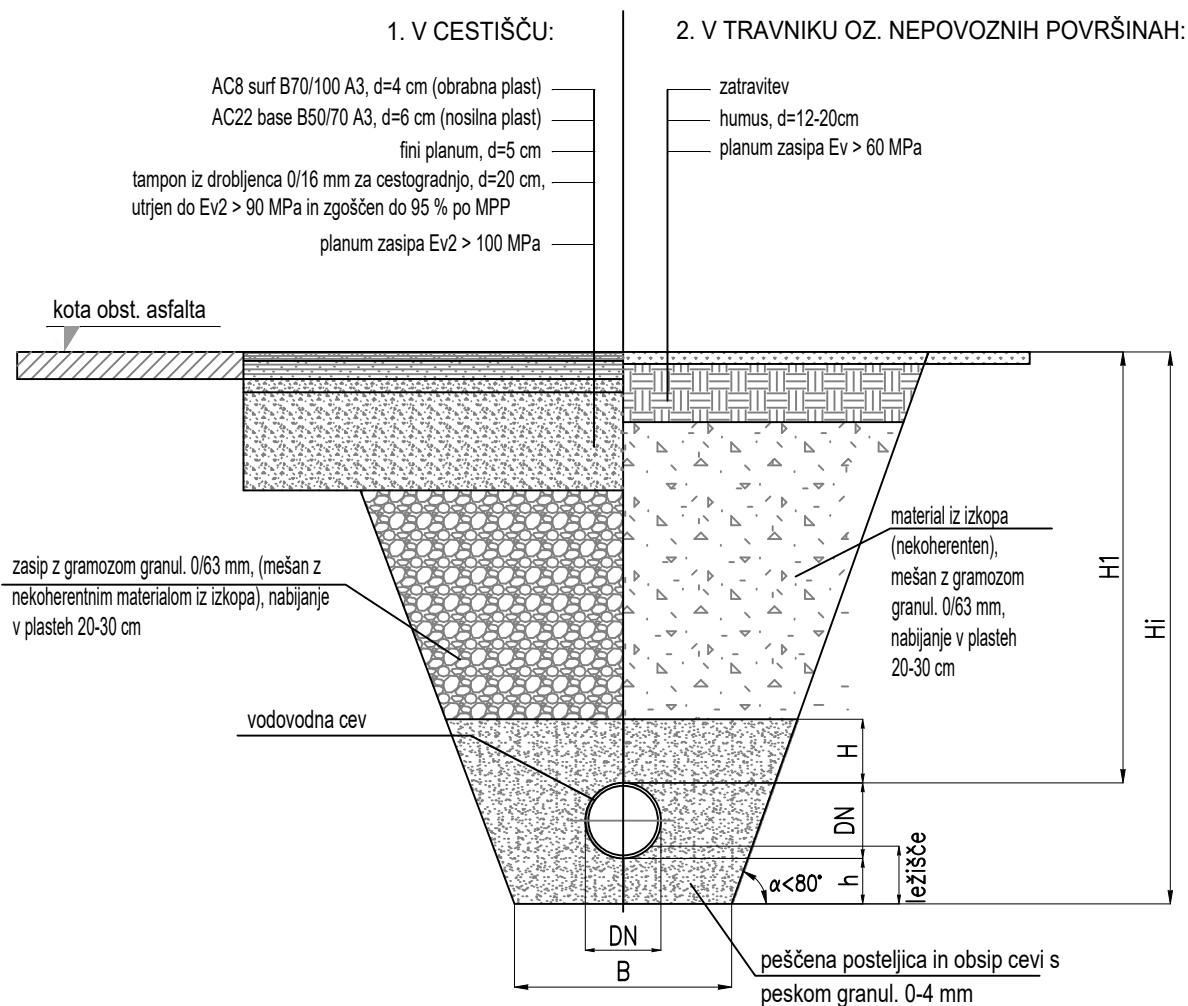

OPOMBE: - Naklon sten $\alpha >$ strižni kot zemljine!

- Če je $H_i > 2.0$ m, obvezno razpiranje jarka!


$$h_{\min} = \frac{DN [cm]}{10} + 5 [cm]$$

$$H_{\min} = 20 [cm]$$

$$B_{\min} = DN + 60 [cm]$$

H_i ...globina izkopa (po vzdolžnem profilu)

α ... kot notranjega trenja zemljine

 Komunala Brežice d.o.o.		Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice Tel.: 07/620-92-50 E-pošta: info@komunala-brežice.si www.komunala-brežice.si		Naročnik: Občina Brežice Objekt: Vodovod Križe - Pečice - Šapole; ETAPA 1	
Faza:	PZI	Št. proj.:	V-10/2015-etapa1	ZWCAD 2012 PROFESSIONAL Lic. code.: 864E83B	
Opis risbe:	Karakteristični prečni profil vodovoda	Št. načrta:	S-10/2015-etapa1		
	Predvideno stanje	Merilo:	M /		
Ident. št. risbe:	4.5.4-01	Datum:	marec 2022		
Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:	Podpis:		
Odg. vodja. pr.:	Mitja Pompe, d.i.s.	S-1975			
Odg. pr.:	Mitja Pompe, d.i.s.	S-1975			
Projektant:	Mitja Pompe, d.i.s.	S-1975			
Datoteka:	4.5.4-01_Karakter. prečni profil vodovoda	Pravni poduk:	Razmnoževanje risbe ali njenih delov brez predhodnega pisnega soglasja Komunale Brežice d.o.o. ni dovoljeno!		