ZGORNJA PLOŠČA JAŠKA - tloris

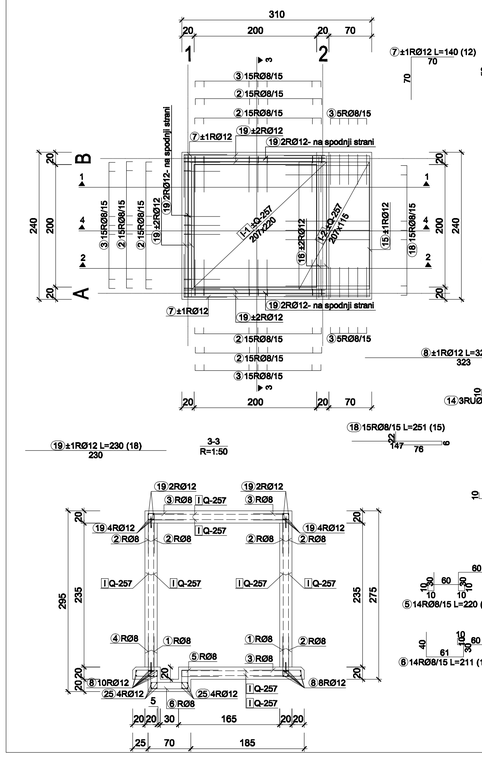

DNO JAŠKA - tloris 1/2

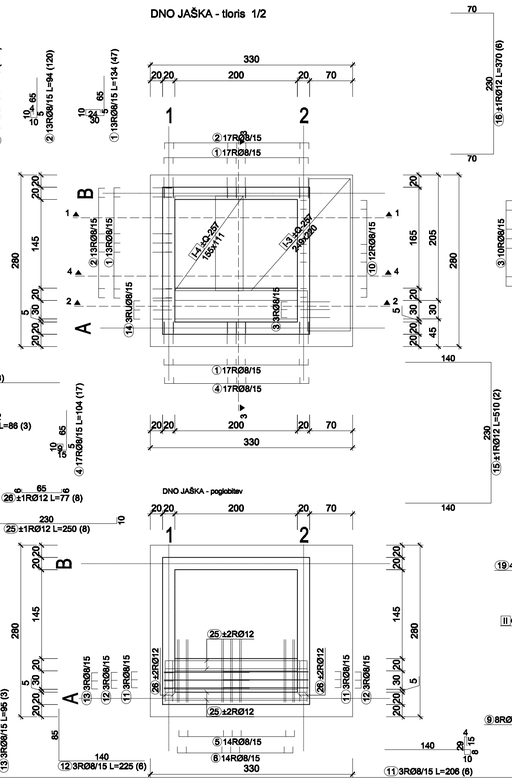

DNO JAŠKA - tloris 2/2

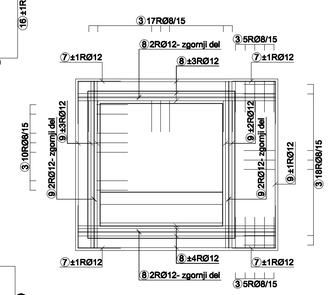

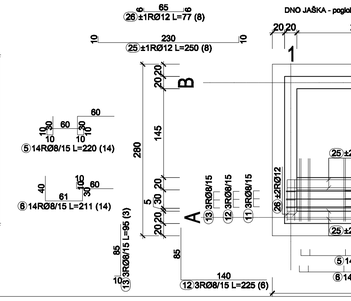



OPOMBA:
- NA STIKIH RAZLIČNE FAZE BETONIRANJA JE POTREBNO VGRADITI TESNILNO PLOČEVINO
- BETONU JE POTREBNO DODATI DODATEK kot npr. XYPEX ADMIN C-1000

Krovni sklj 5 cm.

ARMATURA PREČRPALIŠČA 1/2
C 30/37 + vodotesni dodatek, S 500 H
M 1:50

INVESTITOR:	OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice		
IZVAJALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE			
VR PROJEKTI, VLADIMIR ROSTOHAR, s.p., Golek 4, 8270 Krško			
OBJEKT in lokacija gradnje:	VODOVOD KRIŽEI - PEČICE - ŠAPOLE PREČRPALIŠČE		MAREC 2022
	IME IN PODPIS	VRSTA PROJEKTA:	PZI
ODG. VODJA PROJEKTA:	MITJA POMPE DIPL. ING. GRAD.	VRSTA NAČRTA:	KONSTRUKCIJE
IDENT. ŠT.:	S-1975		
ODG. PROJEKTANT:	VLADIMIR ROSTOHAR UNIV. DIPL. IN. G.	RISBA:	PREČRPALIŠČE 1/2
IDENT. ŠT.:	G-2685	MERILO:	1:50
ŠT. PROJEKTA:	V-10/2015-etapa 1	ŠT. RISBE:	2.5.12