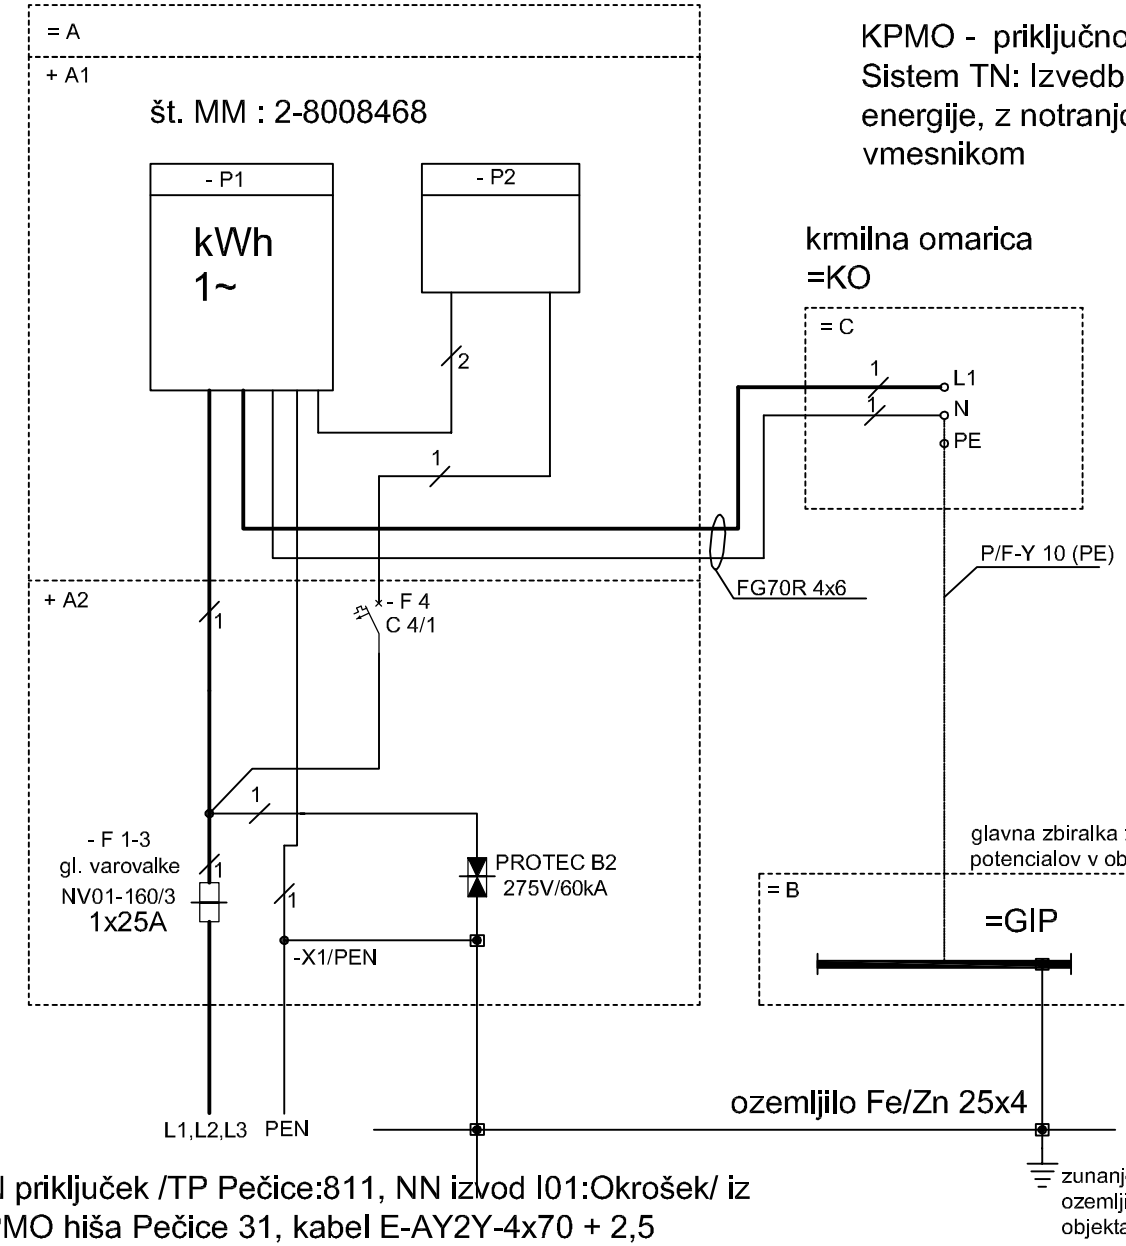

KPMO - priključno merilna omarica
Sistem TN: Izvedba 2./Direktni, 1-fazni, dvosmerni števec delovne energije, z notranjo uro r.2(IEC) ali A(MID) s PLC komunikacijskim vmesnikom

OZEMLJILNI SISTEM:	TN -C
ZAŠČITA: AVT. ODKLOP NAPAJANJA	

NN priključek /TP Pečice:811, NN izvod I01:Okrošek/ iz KPMO hiša Pečice 31, kabel E-AY2Y-4x70 + 2,5

INVESTITOR: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice	OBJEKT: VODOVOD KRIŽE–PEČICE–ŠAPOLE 1.ETAPA	DATUM	marec 2022	EL-BIRO projektiranje in nadzor, Emil Moškon s.p., Pot na Armes 5a, 8281 SENOVO	NAZIV : SHEMA PS–PMO RAZTEŽILNIK PEČICE	=	RISBA ŠT. 3/1.4-102
		ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	M. Pompe d.i.str.			+	
		ODGOVORNI PROJEKTANT	E. Moškon u.d.i.el.			STRAN: 1	
IME DATOTEKE :	FAZA : PZI	RISAL			E–10/2015–1.etapa	STRANI: 1	
		PREGLEDAL					