



četrtek, 19. februar 2026

LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE NA JAVNIH VODOVODNIH SISTEMI V OBČINI ŠENTRUPERT ZA LETO 2025

S tem poročilom o kakovosti pitne vode vam posredujemo ključne informacije o stanju oskrbe z vodo v skladu z Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023). Ker je voda osnovno živilo za vsakodnevno rabo, mora biti zdravstveno neoporečna ter ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki bi lahko ogrožali zdravje ljudi in živali.

Osrednji cilj rednega monitoringa je nadzor nad skladnostjo pitne vode ter učinkovito upravljanje sistema za zagotavljanje njene zdravstvene ustreznosti. Odvzem vzorcev in laboratorijske analize je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Novega mesta (NLZOH), ki razpolaga z ustrezno akreditiranimi metodami za vzorčenje in preskušanje.

USTREZNOST VZORCEV PITNE VODE V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA

V spodnji tabeli so predstavljeni rezultati notranjega nadzora kakovosti pitne vode v letu 2025.

VODOVOD Leto 2025	MIKROBIOLOŠKE ANALIZE				FIZIKALNO – KEMIČNE ANALIZE			
JAVNI SISTEMI	Število vzorcev	Ustrezni	Neustrezni	Vzrok NU	Število vzorcev	Ustrezni	Neustrezni	Vzrok NU
Šentrupert	13	100 %	0	/	3	100 %	0	/
	Vodni vir Kamnje: Atrazin, Deseti atrazin				5	60 %	2	DE
	Vodni vir Nebesa: Atrazin, Deseti atrazin				1	100 %	0	/
Zaloka	12	100 %	0	/	5	100 %	0	/
	Atrazin, Deseti atrazin				1	100 %	0	/
Mokronog	13	92,3 %	1	KB	5	100 %	0	/
	Atrazin, Deseti atrazin				1	100 %	0	/
Selo pri Mirni	6	100 %	0	/	2	100 %	0	/
Mali Cirknik	2	100 %	0	/	1	100 %	0	/

Legenda: – KB- koliformne bakterije, DE- Desetil Atrazin

Rezultati preskušanja pitne vode potrjujejo, da je voda zdravstveno ustrezna in varna za uživanje. Kljub temu morajo uporabniki sami skrbeti za redno izpiranje internega vodovodnega omrežja, saj lahko ob daljšem zadrževanju vode v hišni napeljavi pride do njenega zastajanja in poslabšanja kakovosti. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo v najnižjem delu stavbe, da se hišna napeljava popolnoma izprazni. Nato na pipah odstranite in očistite mrežice ter morebitne druge nastavke. Po čiščenju hišno omrežje izpirajte v sunkih, z zaporednim odpiranjem in zapiranjem zasunov oziroma pip, da se čim učinkoviteje odstranijo usedline iz interne napeljave.





TRDOTA VODE

Trdota vode je naravna lastnost pitne vode. V pitni vodi so raztopljene različne snovi, katerih količina in vrsta sta odvisni od območja, kjer voda izvira in od kemične sestave podlage, preko katere teče. Trdoto vode povzročajo raztopljene mineralne snovi, predvsem kalcijevi in magnezijevi hidrojenkarbonati ter kalcijev sulfat, ki jih voda raztaplja iz prsti in kamnin (CaCO_3 – apnenčasta podlaga, $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ – dolomitska podlaga, CaSO_4 – predeli z depoziti sadre). K trdoti vode seveda prispevajo tudi drugi ioni, vendar v znatno manjši meri: Na^+ , K^+ , Cl^- in drugi (odvisno od kamenin). Trdota vode je sestavljena iz začasne trdote (karbonatne trdote) in trajne trdote (nekarbonatne trdote).

Lestvica trdote vode	
Stopinje	Trdota vode
pod 4 ° N	zelo mehka
od 4 do 6 ° N	mehka voda
od 8 do 18 ° N	srednje trda voda
od 18 do 30 ° N	trda voda
nad 30 ° N	zelo trda voda

PODATKI O VODOVODNIH SISTEMIH

V spodnji tabeli so navedene obvezne informacije, ki morajo biti uporabnikom dostopne v skladu z 18. členom Uredbe.

Vodovodni sistemi	ŠENTRUPERT		ZALOKA	MOKRONOG	SELO**	MALI CIRNIK**
Upravljevec	Komunala Trebnje		Komunala Trebnje	Komunala Trebnje	Komunala Trebnje	Komunala Trebnje
Vodni vir	Nebesa (vrtina)	Kamnje (vrtina)	Zaloka (vrtina)	Ribjek (vrtina)	Nakup vode od Dane (površinski zajem)	Nakup vode od Komunale Sevnica d.o.o. Krmelj
Število oskrbovanih uporabnikov	835		465	1889	225	57
Količina načrpane vode v letu 2025 v m ³	59.629		32.581	164.720	24.646	2.647
Količina prodane vode v letu 2025 v m ³	45.009		20.526	106.920	15.798	2.647
Dezinfekcijsko sredstvo	Natrijev hipoklorit	Natrijev hipoklorit	Natrijev hipoklorit	Natrijev hipoklorit	Natrijev hipoklorit	Natrijev hipoklorit
Druga priprava vode	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Povprečna poraba m ³ na osebo/mesec	4,5		3,7	4,7	5,8	3,8
Cena na m ³ v EUR z DDV	1,29 €		1,29 €	1,30 €	1,35 €	1,29 €
Kalcij mg/L	87	100	69	75	63	54*
Kalij mg/L	0,6	3,2	0,55	1,3	0,78	0,86*
Magnezij mg/L	18	31	25	34	30	18*
Skupna trdota (°N)	16,3	21,1	15,4	18,3	15,7	11,7*
Oskrbovana naselja	Podatek na spletni strani Komunale Trebnje d.o.o.		Podatek na spletni strani Komunale Trebnje d.o.o.	Podatek na spletni strani Komunale Trebnje d.o.o.	Podatek na spletni strani Komunale Trebnje d.o.o.	Podatek na spletni strani Komunale Trebnje d.o.o.

*Podatki 2024 ** kupljena voda od sosednjih dobaviteljev





POVPREČNA PORABA


Porabniki pitne vode imate možnost registracije na našem E-portal, kjer dobite podrobne informacije o vaši porabi pitne vode.




LETNI TRENDI PORABE VODE

Spodnji grafi prikazujejo trend porabe vode v zadnjih letih na javnih vodovodnih sistemih. Iz njih je razvidno, da poraba vode med leti niha. Na te spremembe vplivajo različni dejavniki, kot so priključevanje novih uporabnikov, širitev vodovodnega omrežja ter vremenske razmere (sušna in deževna obdobja).


Za dolgoročno zagotavljanje zadostnih količin pitne vode vas vabimo, da z njo ravnate odgovorno. Nasvete za zmanjšanje porabe pitne vode najdete tudi na naši spletni strani.

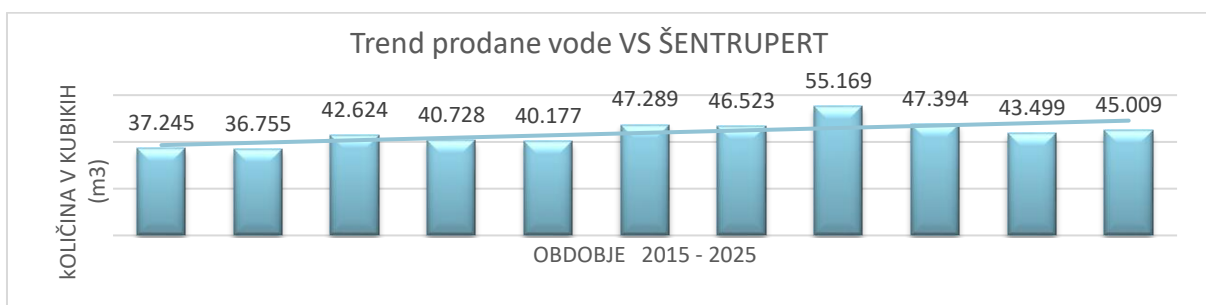

Graf 1: Trend prodane vode na vodovodnem sistemu Šentrupert

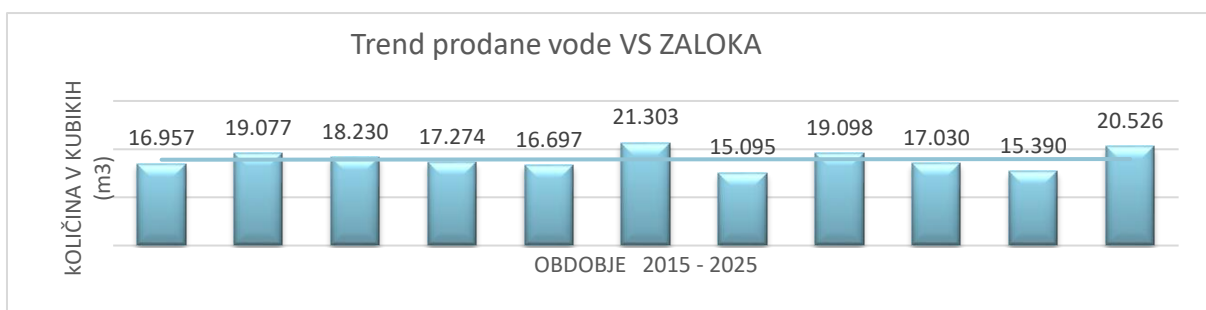


Graf 2: Trend prodane vode na vodovodnem sistemu Zaloka

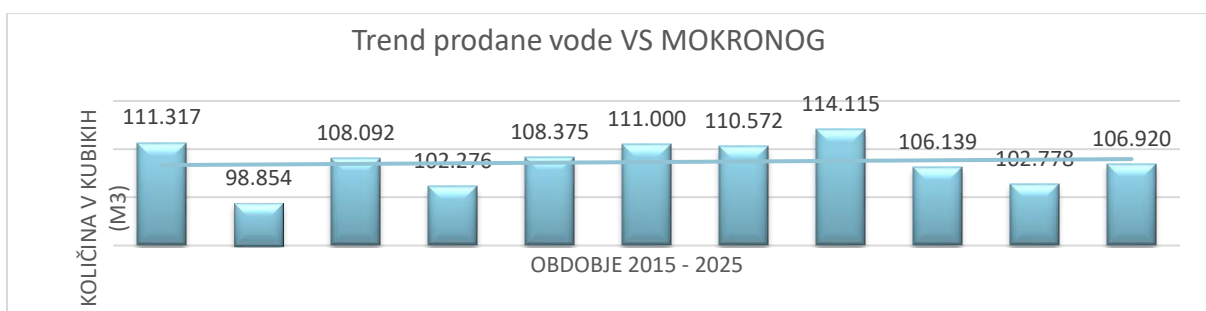


Graf 3: Trend prodane vode na vodovodnem sistemu Mokronog



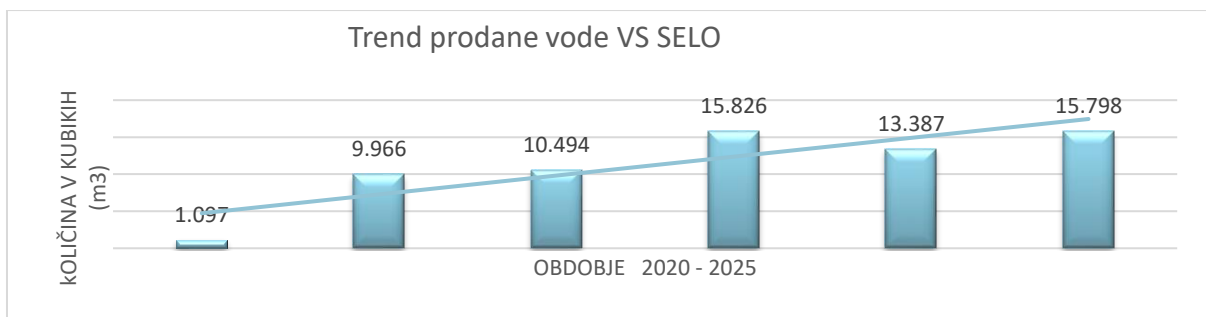

Graf 4: Trend prodane vode na vodovodnem sistemu Selo

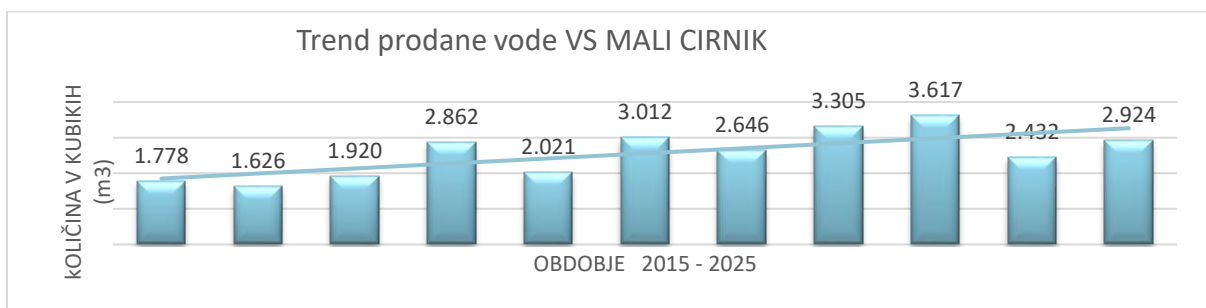

Graf 5: Trend prodane vode na vodovodnem sistemu Mali Cirknik

Iz trendnih črt je razvidno, da se poraba pitne vode z leti povečuje. Za zmanjšanje porabe pitne vode vam priporočamo, da upoštevate nasvete za varčno rabo vode, ki so objavljeni tudi na naši spletni strani.

INFORMACIJE S PODROČJA PITNE VODE

Upravljelec vodovoda mora na podlagi 18. člena Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023) zagotoviti uporabnikom informacije v najustreznejši in lahko dostopni obliki.

Informacije s področja pitne vode so dostopne na spodnjih povezavah:

Podatek o ceni dobavljene vode iz javnih vodovodnih sistemov:

<https://komunala-trebnje.si/ceniki-nasih-storitev/>

Informacije o dogajanjih na javnih vodovodnih sistemih:

<https://komunala-trebnje.si/motnje-in-dela/>

Aktualne informacije o ukrepih na javnih vodovodnih sistemih:

<https://komunala-trebnje.si/novice/>

Podrobne in najnovejše rezultate spremljanja:

<https://komunala-trebnje.si/oskrba-s-pitno-vodo/>

Informacije o povprečni porabi po odjemnem mestu (E-portal):

<https://eportal.komunala-trebnje.si/Prijava?ReturnUrl=%2f>

Informacije o potencialnih nevarnostih za zdravje, ki izhajajo iz pitne vode:

<https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-navodila-in-mnenja-za-pitno-vodo/>

Številne informacije o javnem zdravju in pitni vodi najdete na spletni strani NIJZ:

<https://nijz.si/nijz/>

S spoštovanjem,
Komunala Trebnje d.o.o.



Direktor:
Miha Sever

