

Številka: SK-0645-2016-118-0000
Datum: 21.07.2016

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija (v nadaljevanju: soglasodajalec) izdaja na podlagi 49. b in 206. a člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZdavNep, 110/13 in 19/15), Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. (Uradni list RS, št. 139/06, 61/08), 11. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Litija (Uradni list RS, št. 49/14) in 23. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Litija (Uradni list RS, št. 38/07), na vlogo OBČINA LITJA, JEREBOVA 14 1270 Litija, ki jo po pooblastilu zastopa ARHIS d.o.o., C. 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi, (v nadaljevanju: investitor) v zadevi pridobitve soglasja za priključitev na javno infrastrukturo, naslednje

SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

objekt: VRTEC GABROVKA, na zemljišču parc. št. 938/6, k.o. 1844-VODICE, kraj GABROVKA,
izvajalec javne službe: JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITJA d.o.o.,
sistem oskrbe s pitno vodo: JAVNI VODOVOD Gabrovka
odvajanje in čiščenje odpadne vode: Mala čistilna naprava
Zmogljivost čiščenja: 25 PE
Lokacija namestitve: X=95713, Y=499081
Način čiščenja odpadne vode: mkčn Biorock - SIST EN 12566-3
Način odvajanja očiščene odpadne vode: v obstoječi meteorni kanal X=95717, Y=499085-izpust v odprt jarek-vodotok;
največja letna količina komunalne odpadne vode: 1.022.365 litrov/leto
aglomeracija: ID 7352, GABROVKA
ravnanje z odpadki: odjemno mesto ob vozni poti smetarskega vozila
investitor: OBČINA LITJA, JEREBOVA 14, 1270 Litija,
idejni projekt: št. 04/16, izdelan v juniju 2016, izdelovalca ARHIS d.o.o., C. 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi,

pod naslednjimi pogoji:

1. **Priklop na javni vodovod Gabrovka se izvede na sekundarni cevi PE** na obstoječem mestu-lokaciji, kot je razvidno iz karte javne gospodarske infrastrukture
- i. **Lokacija obstoječega vodomernega mesta mora ustrezati naslednjim pogojem:**
 - Vodomerno mesto se zgradi na najkrajši možni razdalji od sekundarnega vodovoda, praviloma na zemljišču lastnika z minimalno oddaljenostjo od parcelne meje.
 - Vodomerni jašek mora biti zgrajen zunaj stavbe s primerno toplotno zaščito, ki ščiti obračunski vodomern pred zmrzovanjem in je lahko tipske izvedbe – primer Danwell, Zagožen ali AB jašek ustreznih notranjih dimenzij glede na velikost (DN) vodomera. Lokacija vodomera mora biti v vodomernem jašku.
 - Zagotovljena mora biti dostopnost upravljavcu javnega vodovoda za redne preglede, popis stanja vodomera, menjavo vodomera, vzdrževalna dela.
 - Vodomerni namesti upravljavec vodovoda na stroške uporabnika. Velikost obračunskega vodomera določi projektant.
- ii. **Drugi pogoji priključitve na javni vodovod:**
 - Na priključku javnega vodovoda izvedena montažna dela skupaj z dobavo materiala za izvedbo priključnega sklopa na sekundarno omrežje javnega vodovoda, postavitve dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom in obračunskim vodomernom ter namestitve obračunskega vodomera vključno z ventili pred in za vodomernom, lahko opravi le upravljavec javnega vodovoda, lastnik stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta pa je izvedene storitve dolžan plačati vključno s stroški nabave potrebnega materiala.
 - V primeru, da v javnem vodovodu na mestu vodovodnega priključka ni zagotovljenega zadostnega tlaka, mora investitor poskrbeti za napravo za dvig tlaka v interni vodovodni instalaciji oz. v kolikor je tlak previsok za vgradnjo reducirnega ventila za zmanjševanje tlaka v interni vodovodni instalaciji.
 - Investitor si mora pred priključitvijo na javni vodovod pridobiti tudi služnostno pravico z vpisom v zemljiško knjigo, in sicer v breme tujega zemljišča, v primeru da po njem poteka trasa vodovodnega priključka.
 - Če vodovodni priključek poteka ob drugih komunalnih napravah ali pa jih križa, je investitor dolžan pridobiti ustrezna pisna soglasja in dovoljenja lastnikov teh naprav. Za zaporo in prekop javnih površin mora investitor pridobiti dovoljenje upravljavca javnih prometnih površin.
 - Ob izvedbi priključka na javni vodovod se izvede tudi geodetski posnetek trase priključka. Obveznost naročila geodetskega posnetka je na strani upravljavca, strošek izvedbe geodetskega posnetka in vpisa v kataster gospodarske javne infrastrukture pa je breme lastnika stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta

- Priključek na javni vodovod mora biti dostopen delavcem ali pooblaščenim delavcem upravljavca. Objekti in naprave vodovod morajo biti vedno dostopni. Na njih ni dovoljeno postavljati ničesar brez soglasja upravljavca. Na vodovodnih napravah se ne sme graditi, postavljati objektov in nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje.
- Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in druga dela v varovalnem pasu vodovoda, si mora pred začetkom del pri upravljavcu pridobiti podatke o trasi vodovodnega omrežja in soglasje za izvajanje predvidenih del, v katerem so podani pogoji za posege na območju trase. V primeru nastanka poškodb na vodovodu je povzročitelj dolžan nemudoma obvestiti upravljavca o kraju, času in vrsti poškodbe. Kakršnekoli posege na javnem vodovodu in priključkih na javni vodovod lahko izvaja izključno le upravljavec.
- Po parceli poteka sekundarni vod javnega vodovoda z vodovodnimi priključki. V varovalnem pasu je potrebno upoštevati predpisane minimalne odmike od obstoječih sistemov komunalnih vodov in skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi: Minimalni horizontalni odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne sme biti manjši od 1,5 m merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnem cevi v osi vodovoda in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 35 stopinj. Horizontalni odmiki od ostalih komunalnih vodov in drugih vodov od vodovoda morajo znašati praviloma 1,5 m, najmanj pa 0,4 m; Upoštevani morajo biti vsi minimalni vertikalni odmiki med vodovodom in drugimi podzemnimi napeljavami. Vertikalni odmik, če vodovod poteka nad kanalizacijo na vodoprepustnem zemljišču mora biti ustje zaščitne cevi odmaknjeno od zunanje stene kanalizacije najmanj 3 m na vsako stran; vertikalni odmik je najmanj 0,3 m; Če vodovod poteka pod kanalizacijo, morajo biti izpolnjene zahteve: ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije, najmanj 2,5 m na vsako stran, vertikalni odmik od temena zaščitne cevi do temelja kanala je najmanj 0,3 m; Križanja komunalnih vodov in naprav morajo biti izvedena tako, da se zagotovi nemoteno vzdrževanje in obnova vodovodnih in ostalih komunalnih vodov, objektov in naprav in higienska neoporečnost pitne vode v skladu z veljavnimi sanitarno tehničnimi predpisi oz. pogoji.
- Vsi morebitni stroški povzročeni upravljavcu sistema javne oskrbe z vodo, ki bi morebiti nastali v zvezi z navedeno gradnjo bremenijo investitorja.
- Pri gradnjah objektov je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom - 95. člen Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Litja (Uradni list RS št. 58/10).
- V primeru priključitve stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta, za katerega se oskrba s pitno vodo ne šteje za javno službo oskrbe s pitno vodo, na javni vodovod, mora lastnik stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta skleniti z upravljavcem javnega vodovoda pogodbo o dobavi pitne vode.
- Priključitev na javni vodovod se izvede najkasneje v 30 dneh po tem, ko je lastnik stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta upravljavca pisno obvestil, da je izpolnil naslednje pogoje: pridobil gradbeno dovoljenje; zgradil oziroma vgradil vodomerno mesto (jašek) v skladu z veljavnimi sanitarno-tehničnimi predpisi; uredil odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode; pridobil služnostno pravico z vpisom v zemljiško knjigo ter izpolnil druge pogoje iz soglasja.
- Redno vzdrževanje priključka na javni vodovod obsega vzdrževanje skladno s predpisom o oskrbi s pitno vodo in se šteje kot obvezna storitev javne službe oskrbe s pitno vodo. Uporabnik ne sme predstavljati, zamenjati ali popraviti obračunskega vodomera.

2. Odvajanje odpadne vode:

- Interna kanalizacija, mala komunalna čistilna naprava ni objekt javne kanalizacije, načrtovanje, gradnja in vzdrževanje male komunalne naprave ali nepretočne greznice zagotovi investitor ali lastnik objekta in je v njegovi lasti in upravljanju.
- Lastnik objekta mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja oz. o začetku uporabe nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred predvidenim začetkom njene uporabe.
- Za malo komunalno čistilno napravo, je potrebno zagotoviti, da dosega učinke čiščenja, ki so predpisani za to aglomeracijo.
- Ustrezna obdelava blata ter čiščenje prevzete komunalne odpadne vode iz greznic, nepretočnih greznic in malih čistilnih naprav se zagotavlja pri izvajalcu javne službe na centralni čistilni napravi.
- Odvajanje padavinske odpadne vode:
- Padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, mora lastnik objekta odvajati neposredno ali posredno v podzemne vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje. Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin objektov in je onesnažena z usedljivimi snovmi, mora upravljavec teh objektov zajeti in mehansko obdelati v usedalniku in lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode, če padavinsko odpadno vodo odvaja neposredno ali posredno v vode ter gre za:
 - površine, vključno s funkcionalnimi prometnimi površinami ob objektih, ki so namenjene prometu ali parkiranju ali skladiščenju motornih vozil z maso, enako ali manjšo od 7,5 t, katerih skupna površina je enaka ali večja od 1 ha,
 - površine, vključno s funkcionalnimi prometnimi površinami ob objektih, ki so namenjene prometu ali parkiranju ali skladiščenju motornih vozil z maso, večjo od 7,5 t, katerih skupna površina je enaka ali večja od 0,6 ha,
- Razpršeno odvajanje padavinske odpadne vode je prepovedano, razen za padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin, ki so površine objektov, razvrščenih po klasifikacijskih ravneh v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega pomena: športnega igrišča s klasifikacijsko številko 2411, razen površin za avtomobilske ali motoristične dirke oz. drugega gradbenega inženirskega objekta za šport, rekreacijo in prosti čas s klasifikacijsko številko 2412, oz.

nepokrite površine objektov, vključno s funkcionalnimi prometnimi površinami ob objektih, ki so namenjene prometu ali parkiranju ali skladiščenju motornih vozil, z maso: enako ali manjšo od 7,5 t in katerih površina je manjša od 1 ha ali večjo od 7,5 t in katerih površina je manjša 0,6 ha.

- Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih površin ni dopustno usmeriti na javne površine niti v naprave za odvodnjavanje javnih površin.

- Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih površin ni dopustno usmeriti na javne površine niti v naprave za odvodnjavanje javnih površin – 74. člen Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija, Uradni list RS št. 58/10. Pri načrtovanju projektne dokumentacije je potrebno upoštevati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Litija (Uradni list RS, št. 38/07). Projektna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/12) oziroma Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.

- 2. Ravnanje z odpadki:** Odjemno mesto (prostor, od koder izvajalec redno odvaža odpadke) mora biti locirano ob robu pločnika, magistralne, regionalne, lokalne in krajevne ceste oziroma ob vozni poti smetarskega vozila. V času odvoza je lahko odjemno mesto tudi na javni površini. Povsod, kjer je primerno naj bosta zbirno in odjemno mesto na istem prostoru razen v primerih kjer to onemogočajo tehnični in drugi razlogi in kolikor to ni javna površina. Izvajalcu mora biti omogočen dostop do odjemnega mesta. Zbirno mesto za odpadke mora biti locirano v objektu ali v bližini objekta na stavbni parceli (na utrjeni površini z odtokom in zaščiteno pred vremenskimi vplivi - 80. člen Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija, Uradni list RS št. 58/2010) in ne sme biti na javnih površinah. Zbirna oz. odjemna mesta morajo ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko – tehničnim in požarno- varnostnim pogojem ter ne smejo ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
- 3.** Upravljavec ima pravico, da odkloni izvedbo priključka na sistem javne oskrbe z vodo oz. odvajanje odpadne vode, če ne bodo izpolnjeni vsi pogoji, ki so navedeni v tem soglasju.
- 4.** Soglasje za priključitev objekta na javno infrastrukturo velja eno leto od izdaje. Stroške izdelave soglasja nosi soglasodajalec.

Obrazložitev:

Po pooblastilu, ki ga je podal investitor OBČINA LITJA, JEREBOVA 141270 Litija, je projektantsko podjetje ARHIS d.o.o., C. 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi, z vlogo dne 27.6.2016, zaprosilo za izdajo soglasja za priključitev na javni vodovod in odvajanje odpadne vode, za objekt: VRTEC GABROVKA, na zemljišču parc. št. 938/6, k.o.1844-VODICE, kraj GABROVKA. Vlogi je priložil PGD št. 04/16, izdelane v juniju 2016, izdelovalca - projektantskega podjetja ARHIS d.o.o., C. 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi.

Skladno z določili 49b. in 206. člena Zakona o graditvi objektov je potrebno v primeru, da se nameravana gradnja priključuje na objekte gospodarske javne infrastrukture oziroma če se bo zaradi gradnje spremenila kapaciteta obstoječih priključkov na javno gospodarsko infrastrukturo (tudi če gre za spremembo kapacitete javne kanalizacije zaradi uporabe opreme in naprav za prevzem ter obdelavo blata iz male komunalne čistilne naprave, za katero v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote v vode pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, ali za spremembo kapacitete javne kanalizacije zaradi uporabe opreme in naprav za prevzem ter obdelavo komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice), pridobiti soglasje za priključitev pristojnega soglasodajalca.

Za priključitev objekta na javni sistem oskrbe s pitno vodo je potrebno na podlagi 11. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Litija ter za priključitev na javno kanalizacijo na podlagi 10. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Litija, pridobiti soglasje.

Priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod, je cevovod, od javnega vodovoda do odjemnega mesta in njegova oprema; priključek na javni vodovod je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in ne sodi med objekte in opremo javne infrastrukture; priključni sklop na javni vodovod, odjemno mesto in obračunski vodomerni so sestavni deli priključka na javni vodovod. Načrtovanje in gradnjo priključka na javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ki se priključuje na javni vodovod. (2. in 10. člen Uredbe o oskrbi s pitno vodo, Uradni list RS št. 88/12)

Skladno s 6. in 25. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Litija je uporabnik (investitor) dolžan v območju javnega vodovoda zagotoviti načrtovanje in gradnjo priključka na javni vodovod ter dopustiti upravljavcu redno vzdrževanje priključka na javni vodovod; Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem inženirskem objektu mora biti zagotovljeno z vgradnjo obračunskega vodomera pred odjemnim mestom, do katerega lahko dostopa izvajalec javne službe; Stroški nabave in namestitve obračunskega vodomera bremenijo uporabnika; Tip in mesto namestitve določi upravljavec v skladu s projektom in določili tehničnega pravilnika; Velikost obračunskega vodomera določi projektant. Gradbena dela se morajo izvajati z upoštevanjem vzdrževanja oz. varovanja objektov in naprav vodovoda skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Litija ter pogoji tega soglasja.

Upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov na javni vodovod, če ni zagotovljenega odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode (11. člen Uredbe o oskrbi s pitno vodo).

Območje gradnje se nahaja v območju aglomeracije GABROVKA, ID 7352, za katero še ni določena stopnja opremljenosti po veljavnem operativnem programu; javna kanalizacija ni zgrajena. Skladno s 6. odstavkom 19. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uradni list RS št. 98/15, (v nadaljevanju: uredba), se

opremljanje z malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico lahko zagotovi tudi, če gre za začasno rešitev do izgradnje javne kanalizacije, opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo pa ne poteka sočasno z gradnjo objekta, ter mora mala komunalna čistilna naprava imeti, skladno s petim odstavkom 19. člena uredbe, zmogljivost manjšo od 50PE ter mora biti opremljanje zagotovljeno tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti, ki so predpisane za to aglomeracijo, če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava, oz. če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo, mora biti iz izjave o lastnostih razvidno, da dosega učinke čiščenja, ki so predpisani za to aglomeracijo. Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice iz tega člena zagotovi investitor ali lastnik objekta in je v njegovi lasti in upravljanju. (6. Odstavek, 21. člena uredbe) Prezem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50PE ter obdelava in pregled malih komunalnih čistilnih naprav, z zmogljivostjo, manjšo od 50PE, se izvaja kot obvezna storitev javne službe skladno s 17. členom uredbe.

Lastnik obstoječega objekta v aglomeraciji, kjer je opremljenost z javno kanalizacijo predpisana, ali v aglomeraciji, kjer opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana, aglomeracija pa je opremljena z javno kanalizacijo, ali lastnik obstoječega objekta izven meja aglomeracije, kjer so izpolnjeni pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe, mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti priključek na javno kanalizacijsko omrežje najpozneje šest mesecev po začetku obratovanja komunalne čistilne naprave, ki zaključuje to javno kanalizacijsko omrežje, ali najpozneje šest mesecev po pridobiti uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijsko omrežje, če je to javno kanalizacijsko omrežje priključeno na komunalno čistilno napravo. Po izgradnji javne kanalizacije mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, skladno s 16. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo.

Za odvajanje padavinske odpadne vode morajo biti izvedeni ukrepi skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/12). Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih površin ni dopustno usmeriti na javne površine niti v naprave za odvodnjavanje javnih površin (74. člen Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija, Uradni list RS št. 58/10).

Prostori za odlaganje odpadkov morajo biti locirani v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Litija. Projektanti morajo pri prenovi in oblikovanju stanovanjskih in poslovnih objektov, stanovanjskih sosesk in naselij ter drugih objektov, kjer bodo nastajali odpadki, določiti zbirne in odjemne prostore ter ekološke otoke kot jih določa odlok (14. člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Litija, Uradni list RS št. 2/02).

Po preučitvi predložene dokumentacije je ugotoviti, da ni niti pravnih niti dejanskih zadržkov za izdajo tega soglasja pod pogoji, ki so navedeni v izreku soglasja in s katerim so opredeljeni načini, kako je mogoče preprečiti ali na najmanjšo možno mero omejiti škodo, ki bi jo utegnili povzročiti predvidena na javno gospodarsko infrastrukturo ter izdaja tega soglasja utemeljena.

V postopku izdaje soglasja niso nastali posebni stroški. Takse prosto po 51. členu Zakona o graditvi objektov.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper izdano soglasje je dovoljena pritožba pri županu Občine Litija v roku 15 dni po vročitvi tega soglasja. Pritožba se lahko odda pisno po pošti ali pri KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija ali poda ustno na zapisnik pri KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija. Če je pritožba oddana po pošti se šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno še zadnji pritožbeni dan. K pritožbi je potrebno priložiti upravno takso v višini 18,10 EUR po tarifni številki 2.

Pripravila:

Ksenja Celarc

Marko Berčon, dipl.inž.grad.



Vročiti:

- ARHIS d.o.o., C. 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi

Javno podjetje

KOMUNALNO STANOVANJSKO

PODJETJE Litija d.o.o.

Direktor:

Roman Ciglar, dipl. inž. str.



KSP
L I T I J A

03

JAVNO PODJETJE
KOMUNALNO
STANOVANJSKO
PODJETJE
LITJA, d.o.o.
Ponoviška cesta 15
1270 Litija




Priloga:

- karta javne gospodarske infrastrukture

Karta javne gospodarske infrastrukture:

499466, 95184
14 59 18, 46 0 3

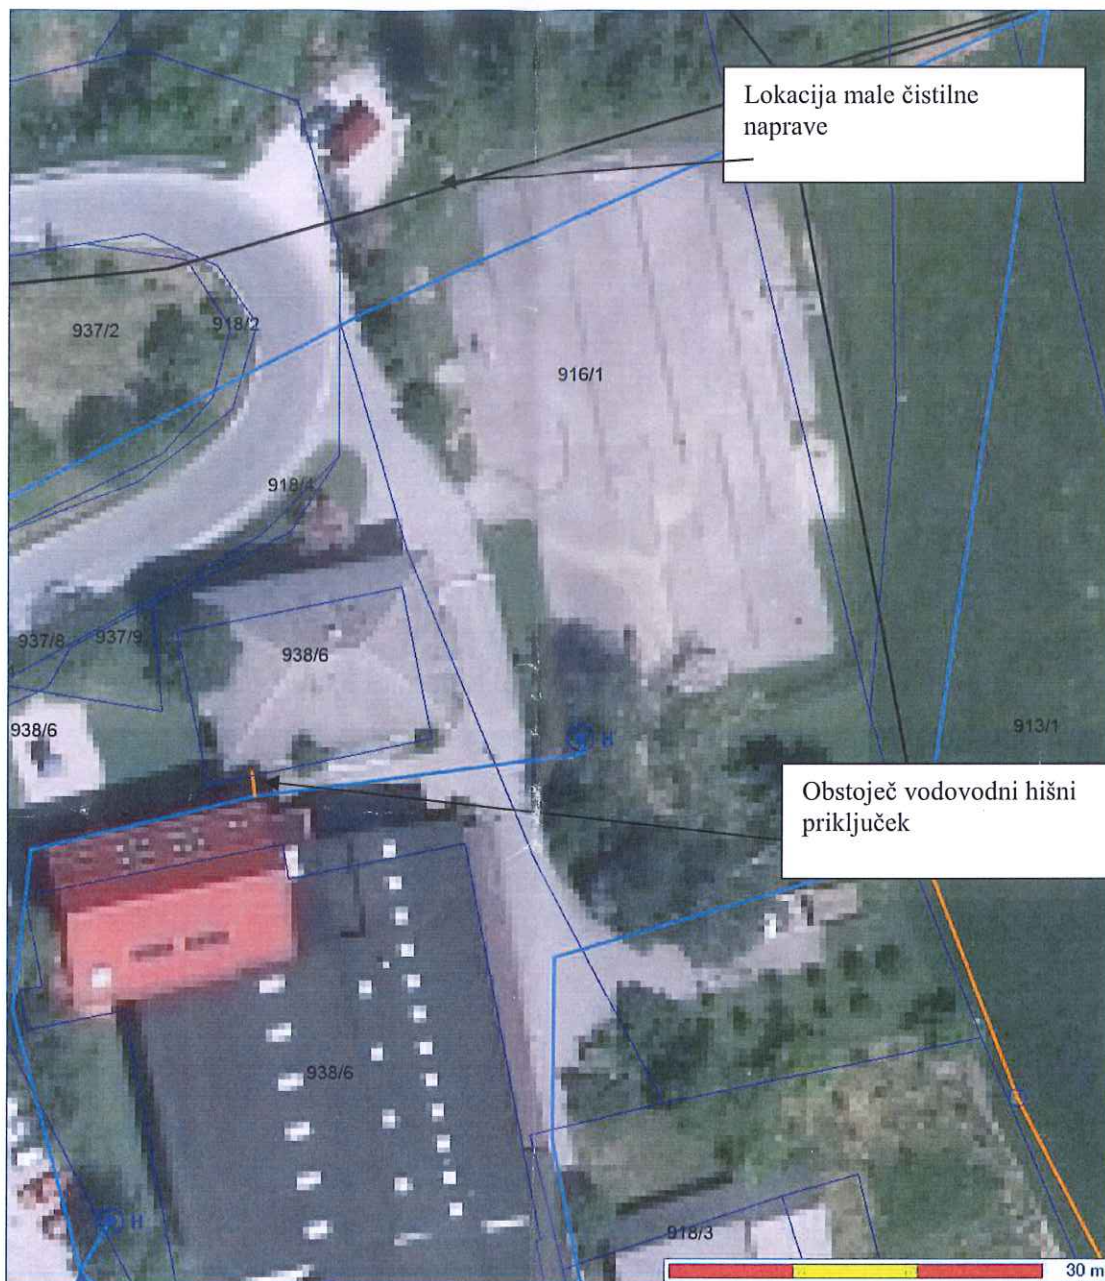

Upravljavec: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.

Legenda:

Javna kanalizacija

-  mešani vod
-  fekalni vod
-  meteorni vod

Javni vodovod

-  primarni vod
-  sekundarni vod
-  terciarni vod