


ID:	Opis:	Tip:	Opis:
101	Rezervoar UNP		V=3,0 m3
102	Varnostno izpustni ventil		DN25; p,max= 16,7 bar
103	Varnostno zaporni ventil	UPSO + OPSO	
104	Regulator tlaka I. stopnje	APZ/25	m'= 30 kg/h; p0= 16,7 bar; p1= 0,8 ± 2,0 bar
105	Regulator tlaka II. stopnje	2302 – UPSO/OPSO	m'= 15 kg/h; p1= 2,0 bar; p3= 30 mbar
106	Katodna zaščita		
107	Izpust kondenza		DN15 – (Začepjen)
201	Požarna pipa		DN20 (pN4)
202	Izolacijsk kos		DN20 (pN4)
203	Plinski magnetni ventil		DN25; pmax=500 mbar
204	Plinski krmilnik		U=230 V
205	Tlačno stikalo		U=230 V
206	Termo varovalo		DN25

DETAJL A:

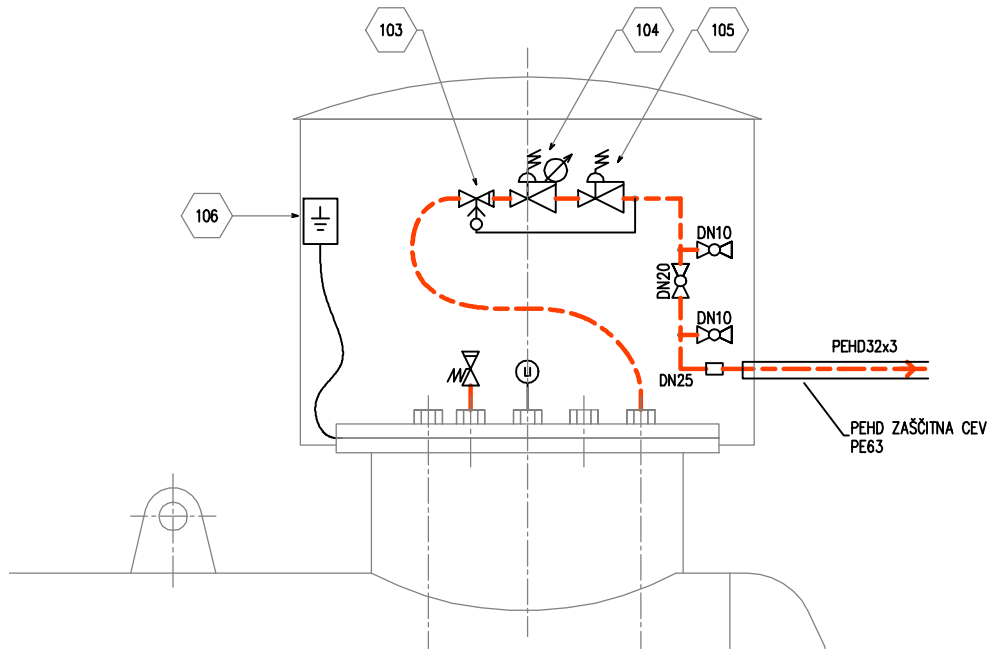

Risba:	HEMA						
Vsebina risbe:	PLIN						
Investitor:	Očbina Miren Kostanjevica Miren 129 5291 MIREN			Projektant:	PINSS d.o.o. Kromberk, Industrijska c. 5, NOVA GORICA tel. +386 (05) 333 44 50, fax. 333 44 52 E.mail: pins@siol.net		
Objekt:	VRTEC KOSTANJEVICA			Odg. projektant:	Samo ŠTRUKELJ, u.dis S-0033		
				Izdela:	Izidor IVANČIČ		
Vrsta načrta:	STROJNE INSTALACIJE						
	Št. projekta:	Št. načrta:	Vrsta projekta:	Merilo:	Datum:	Mapa:	Št. risbe:
	Q.S._A3 1/2015	15-05-16-2	PZI	1 : x	05.2017	5	105