
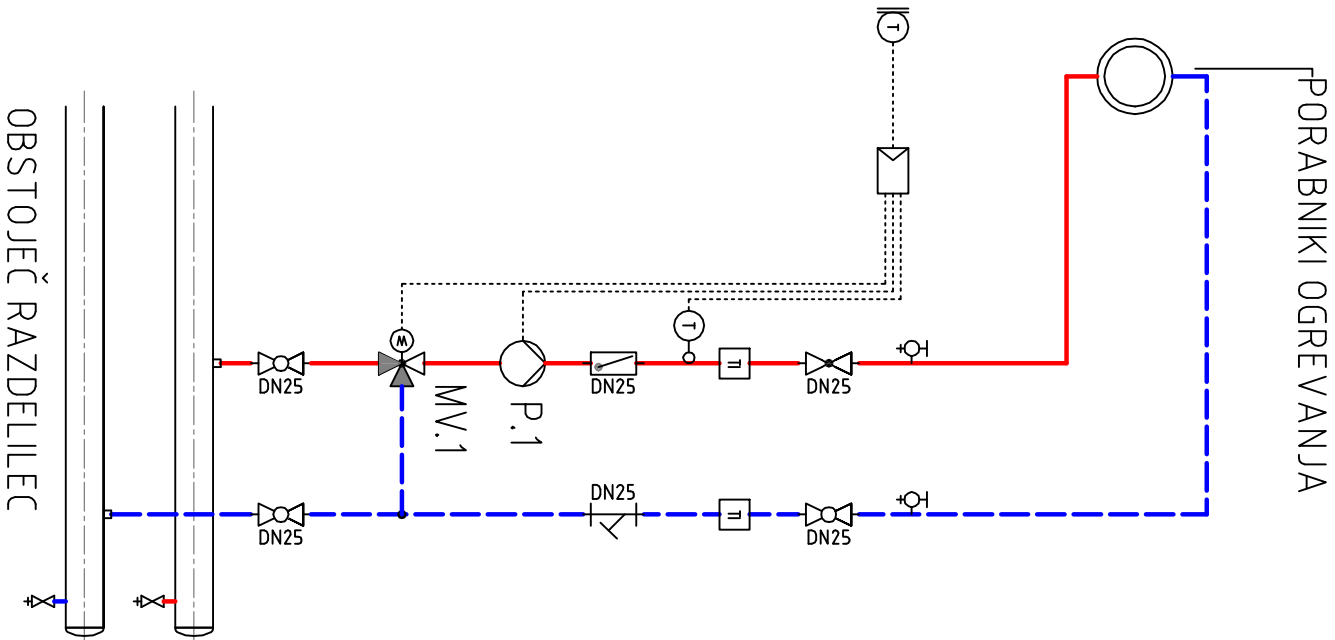


ID:	Opis:	Tip:	Opis:
P1.	Cirkulacijska črpalka – elektronska	MAGNA3 4,0-120	V=9,6 m ³ /h; dp=78 kPa Pel=0,5 kW (230 V); DN4,0
MV.1.	Tripozni mešalni ventil	VXF53,4,0-25 + SKD 60	DN4,0; Kvs=25 m ³ /h U=24 V



<i>Risba:</i>	SHEMA PRIKLOPA					
<i>Vsebina risbe:</i>	OGREVANJE					
<i>Investitor:</i>	Očbina Miren Kostanjevica Miren 129 5291 MIREN			<i>Projektant:</i>	PINSS d.o.o. Kromberk, Industrijska c. 5, NOVA GORICA Tel. +386 (05) 333 44 50, Fax. 333 44 52 E.mail: pinss@siol.net	
<i>Objekt:</i>	VRTEEC KOSTANJEVICA			<i>Odg. projektant:</i>	Samo ŠTRUKELJ, u diš S-0033	
				<i>Izdelal:</i>	Izidor IVANČIČ	
<i>Vrsta načrta:</i>	STROJNE INSTALACIJE					
	<i>Št. projekta:</i> QS_A3 1/2015	<i>Št. načrta:</i> 15-05-16-2	<i>Vrsta projekta:</i> PZI	<i>Merilo:</i> 1 : x	<i>Datum:</i> 05.2017	<i>Mapa:</i> 5
						<i>Št. risbe:</i> 204