

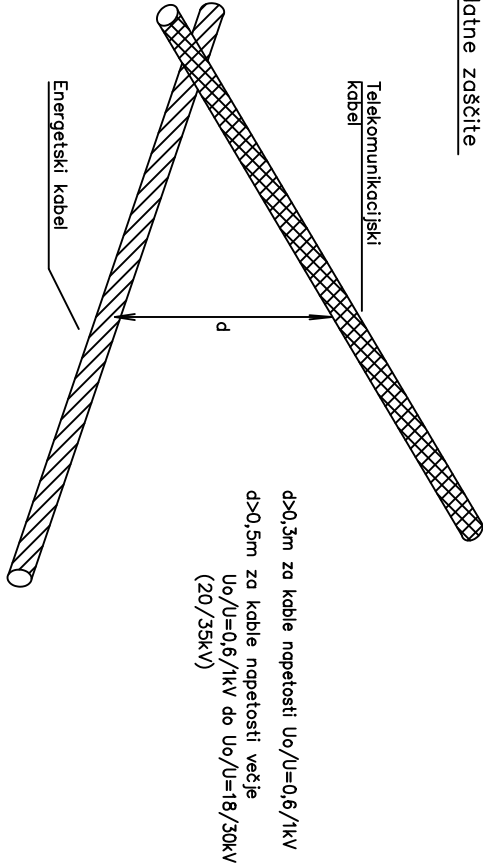


Brez dodatne zaščite

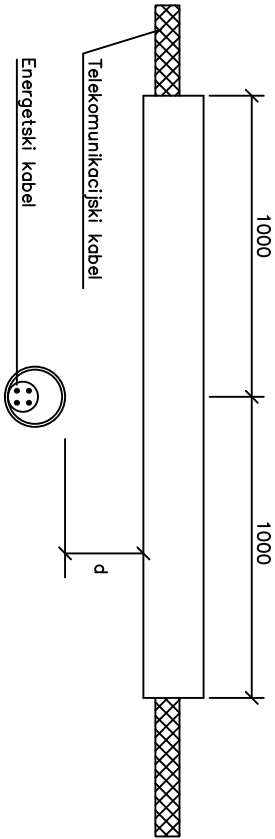


Z dodatno zaščito

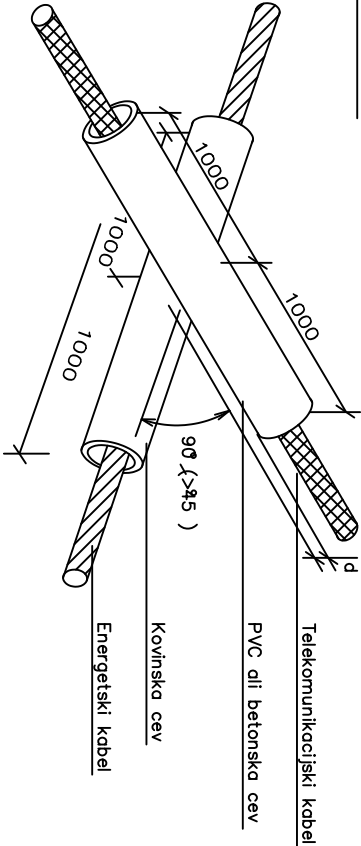

$d < 0,3m$  za kable napetosti  $U_0/U=0,6/1kV$   
 $0,3m < d < 0,5m$  za kable napetosti večje  
 $U_0/U=0,6/1kV$  do  $U_0/U=18/30kV$   
(20/35kV)

Enožilni kablji enega sistema se uvedejo v isto kovinsko cev



KRIŽANJE ENERGETSKEGA KABLA S TK VODOM

|   |  |   |  |   |                                     |                    |  |                             |                        |
|---|--|---|--|---|-------------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|------------------------|
| INVESTITOR/NAROČNIK<br><b>OBČINA OPLOTNICA</b><br>GORIŠKA CESTA 4<br>2317 OPLOTNICA | OBJEKT/LOKACIJA<br><b>REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA</b><br><b>MRLIŠKE VEŽICE ČADRAM</b><br>PARC. ŠT. 2714, 2982 K.O. OPLOTNICA | PROJEKTANT<br><b>ELTIPLAN</b><br>ELTIPLAN, projektiranje, inženiring in<br>storitve, d.o.o. | VSEBINA RISBE<br><b>SPLOŠNI DETAJLI ZA KRIŽANJA</b><br><b>IN PRIBLIŽEVANJA NN KABLA</b><br><b>Z DRUGIMI KOMUNALNIMI VODI</b> | IDENT. ŠT. ODG. PROJEKTANTA<br><b>E-2033</b>            | DATUM IZDELAVE<br><b>JUNIJ 2017</b> | FAZA<br><b>PZI</b> | ŠTEV. NAČRTA<br><b>191/2017-E</b>  | VERZIJA                     | =                      |
|   |  |   |  | ODGOVORNI PROJEKTANT<br><b>DAMJAN JEZERNIK d.l.o.</b>   | DATUM PODPISA                       | PODPIS             | ŠTEV. RISBE<br><b>5</b>  | ŠTEVILKA MAPE<br><b>4/1</b> | +                      |
|   |  |   |  | PROJEKTANT/OBDELOVALEC<br><b>DAMJAN JEZERNIK d.l.o.</b> | DATUM PODPISA                       | PODPIS             | VRSTA NAČRTA<br><b>NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME</b> | ŠTEV. LISTA<br><b>2</b>     | SLEDI LIST<br><b>3</b> |