

Telekomunikacijski kabel


d


d 0,5m za kable napetosti $U_o/U = 0,6/1$ kV
do $U_o/U = 18/30$ kV (20/35) kV

d 0,3m za kable napetosti $U_o/U = 0,6/1$ kV

Energetski kabel
U_o/U 18/30 kV (20/35) kV

b) Z dodatno zaščito

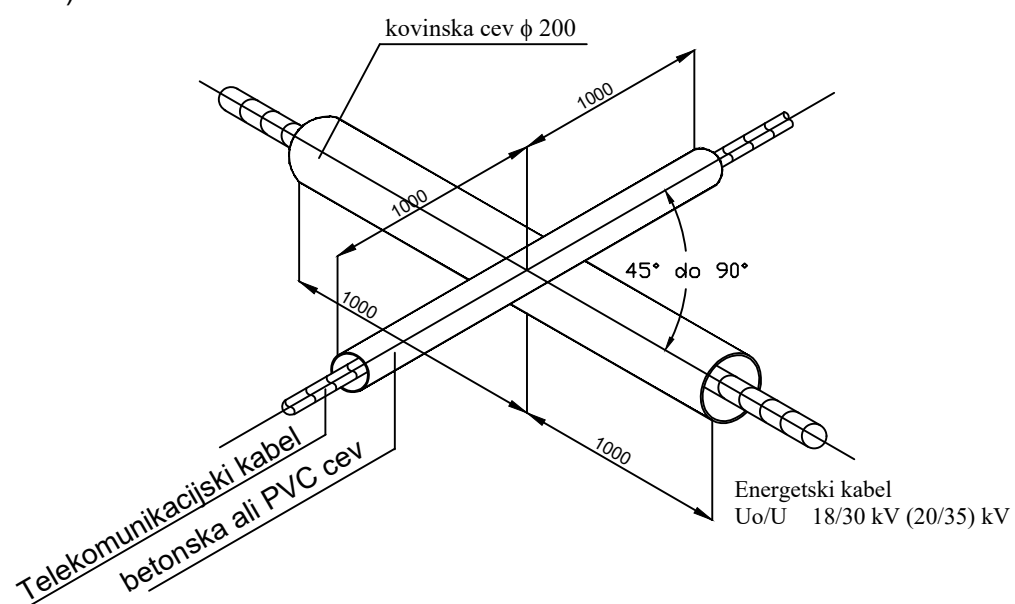

projektant:  Uniprojekt d.o.o.		Uniprojekt d.o.o. Savinjska cesta 117 3313 Polzela tel.: +386 41 630 570 e-mail: info@uniprojekt.si www.uniprojekt.si		investor: Občina Polzela Malteška cesta 28, 3313 Polzela	
objekt in lokacija: IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEGRADIRANO OBMOČJE GARANT POLZELA				investor: Občina Polzela Malteška cesta 28, 3313 Polzela	
vsebina grafičnega prikaza: KRIŽANJE NN KABLA IN TK KABLA				vodja projekta: Ditka Čakš Copot, univ. dipl. inž. grad. G-4145 pooblaščen inženir: Ditka Čakš Copot, univ. dipl. inž. grad. G-4145	
vrsta načrta: 2 NAČRTI S PODROČJA GRADBENIŠTVA		št. projekta: UP-002/2019	št. načrta: UP-002/2019-GK	vrsta dokum.: PZI	merilo: 1:100
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščiten z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07). Nepoblaščenno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!				datum: december 2019	št. lista: 12.2