



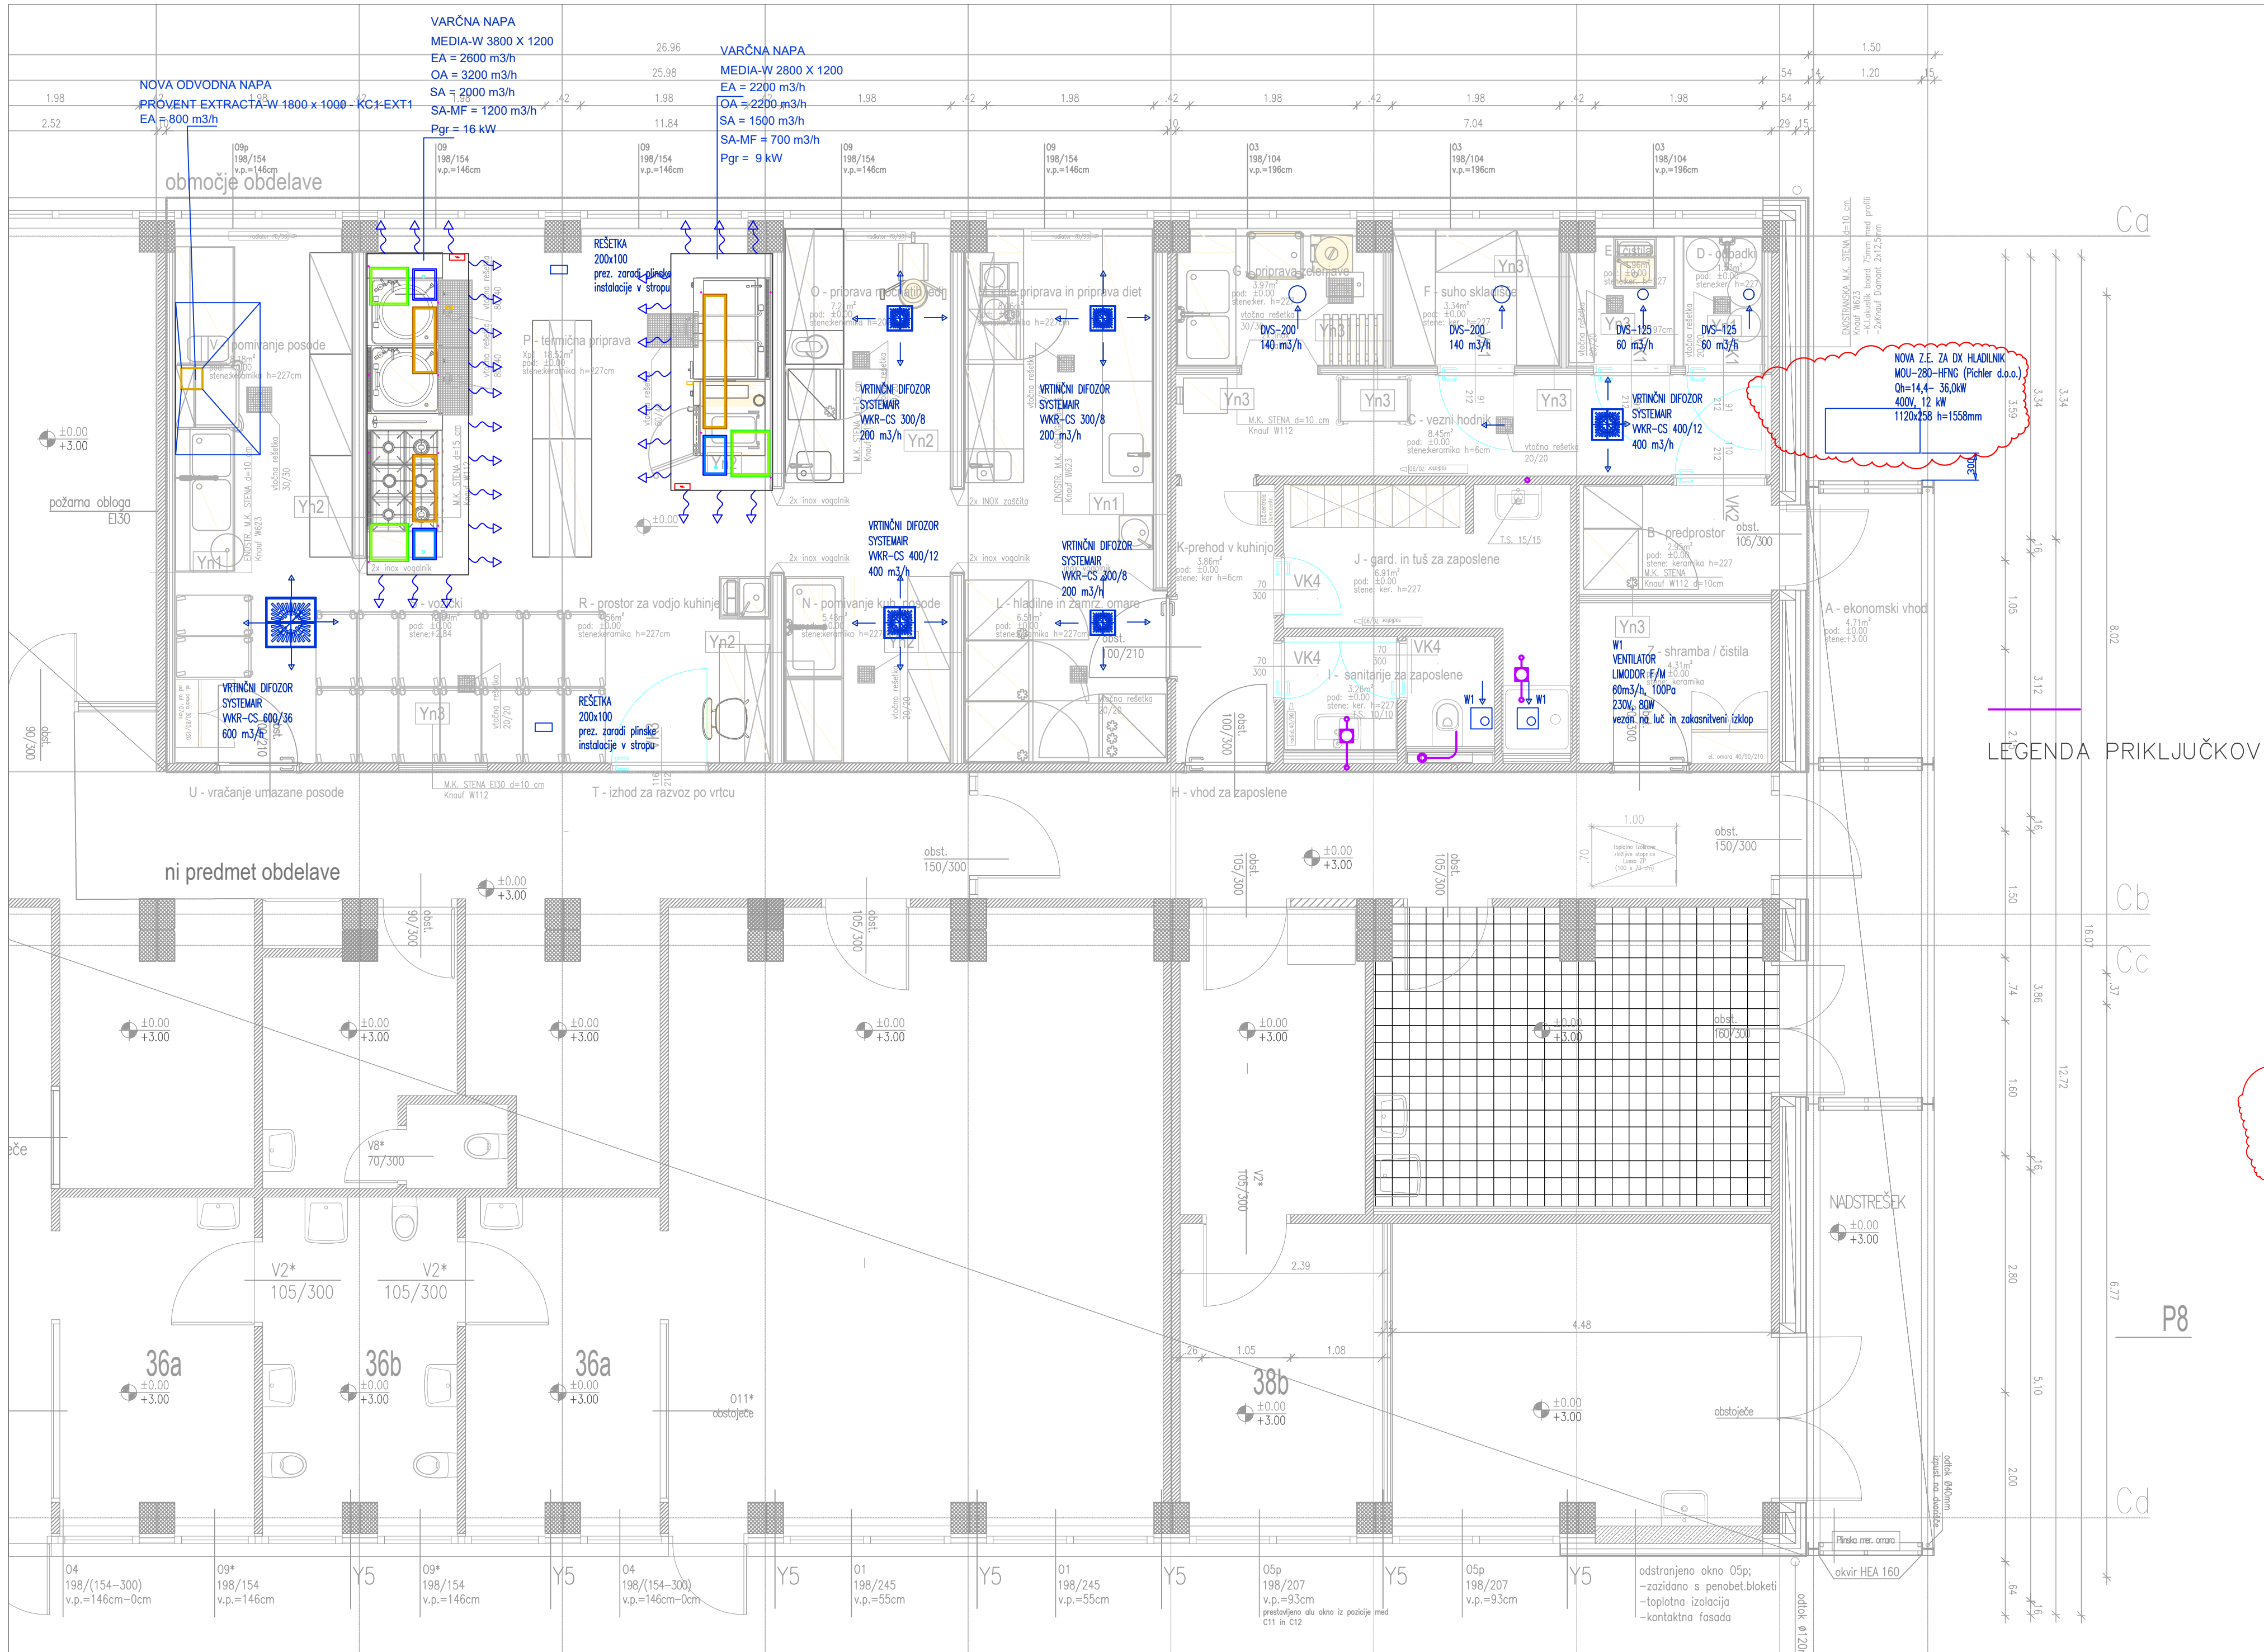

LEGENDA PRIKLJUČKOV

OBMOČJE OBDELAVE ZA DOGRADITEV HLAJENJA

ŠL.	SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	IME	DATUM
REM PROJEKT d.o.o. REM PROJEKT d.o.o. Podnik 102, 3310 Žalec SLOVENIA e-mail: milan.rozman@sol.net			1:50	SI PREČNIK
OBČINA PREBOLD			PZI dop.	REM-551/2022
Hmeljarska 3, PREBOLD			TLORIS PRITLIČJA	
REKONSTRUKCIJA KUHINJE VRTEC			PREZRAČEVANJE	
NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA "4"			1	
VERZIJA	PROJEKTIRANJE	PROJEKTIRANJE	DATUM PROJEKTA	PROJEKTIRANJE
S-0082	Maksimilijan ROZMAN	u.d.i.s.	DATUM DOLOČBE	PROJEKTIRANJE
PROJEKTIRANJE	PROJEKTIRANJE	PROJEKTIRANJE	Julij 2024	PROJEKTIRANJE

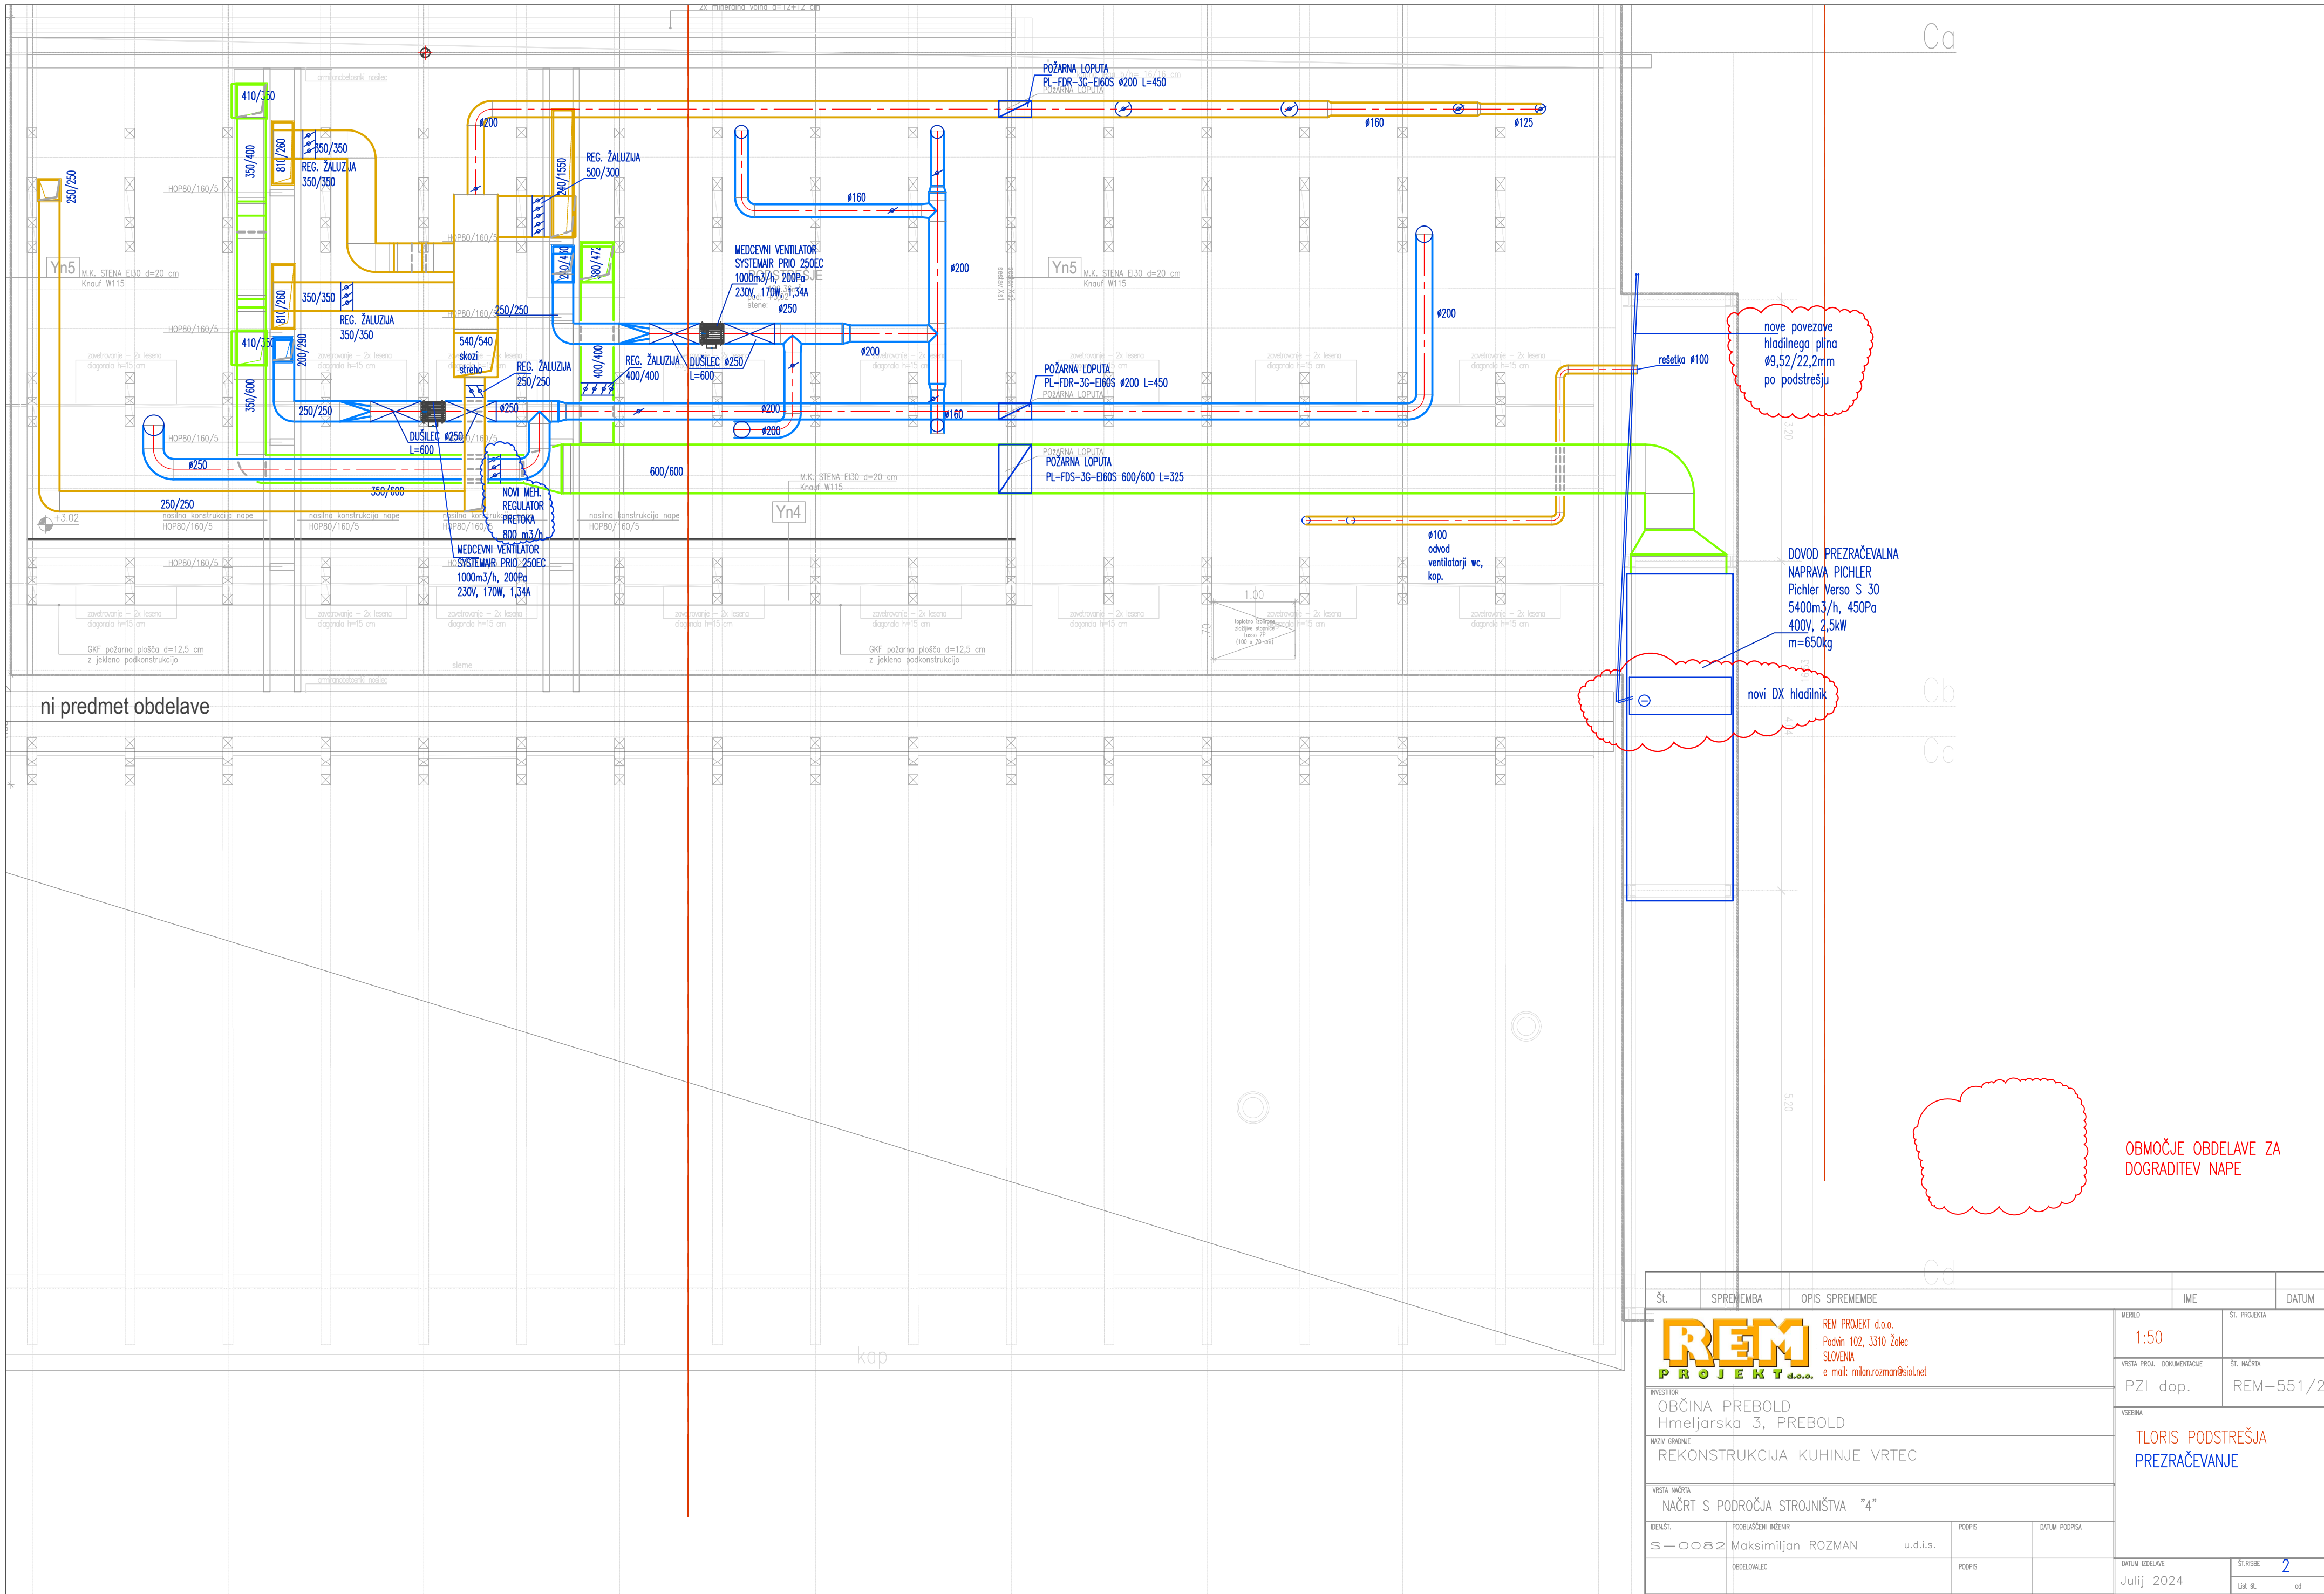

ŠL.	SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	IME	DATUM
REM PROJEKT d.o.o. Podvin 102, 3310 Žalec SLOVENIA e mail: milan.rozman@siol.net			ŠT. PROJEKTA	
INVESTITOR			VERILO	
OBČINA PREBOLD			1:50	
Hmeljarska 3, PREBOLD			VISTA PROJ. DOKUMENTACIJE	
NAZIV GRADNJE			PZI dop.	ŠT. VARIANTA
REKONSTRUKCIJA KUHINJE VRTEC				REM-551/2
VISTA NACRTA			POSEBNA	
NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA "4"			TLORIS PODSTREŠJA	
			PREZRAČEVANJE	
ŠT. DOK. S.	PODPIŠAN INŽENIR	PODPIS	DATUM PODPISA	
S-0082	Maksimiljan ROZMAN	u.d.i.s.		
OBDELAVALEC		PODPIS		
DATUM IZDELAVE			ŠT. RISE	2
Julij 2024			Lid. št.	od


●VSE NAPE JE POTREBNO OZEMLJITI. OSTALE ELEMENTE PRIKLOPITI SKLADNO S PREDPISI.

DPC - diferencialno tlačno tipalo (Differential Pressure Indicator Control)
ESP - elektronski regulator pritiska
GND - zemeljska točka (Ground)
KPM-TS - krmilni panel z zaslonom na dotik (Touch Screen)
LI - linija napajanja
MAIN - elektronsko napajanje
MIO - merilnik toka (Motor Fan)
MP - ventilator (Motor Fan)
MIO - merilnik toka (Motor Fan)
MV - ventil z modnim posonom (Motor Valve)
MO - merilna zaslonka (Measuring Orifice)
OMI - krmilna omara
PS - podana kontrola
PS - tlačno tipalo (Pressure Indicator Control)
PS - tlačno tipalo (Pressure Indicator Control)
SW - stikalo (Switch)
TD - tlačno tipalo (Throttle Damper)
Vong - projekcijski prenos zraka

Elementi za nadomestno montažo
KPM-TS - krmilni panel z zaslonom na dotik (Touch Screen)
TIO - prostorski temperaturno tipalo
SW - stikalo (Switch)

Kabelske povezave, oznake:
n: n-številko žil, s: presek posamezne žile, I: imenska napetost 300/500V, M: močnostni kabel,
C: max. C-izločilo odlet, n: številko žil, s: presek posamezne žile, I: imenska napetost 300/500V, M: močnostni kabel,
L: max. L-izločilo odlet, n: številko žil, s: presek posamezne žile, I: imenska napetost 300 V, S: signalni kabel,
max: n: številko posla, n: številko žil v parju, s: presek posamezne žile, I: imenska napetost 300 V, S: signalni kabel,
max: n: številko posla, n: številko žil v parju, s: presek posamezne žile, I: imenska napetost 300 V, S: signalni kabel,

OPOMBA: lastnosti kablov morajo biti skladne z veljavnimi tehničnimi smernicami.

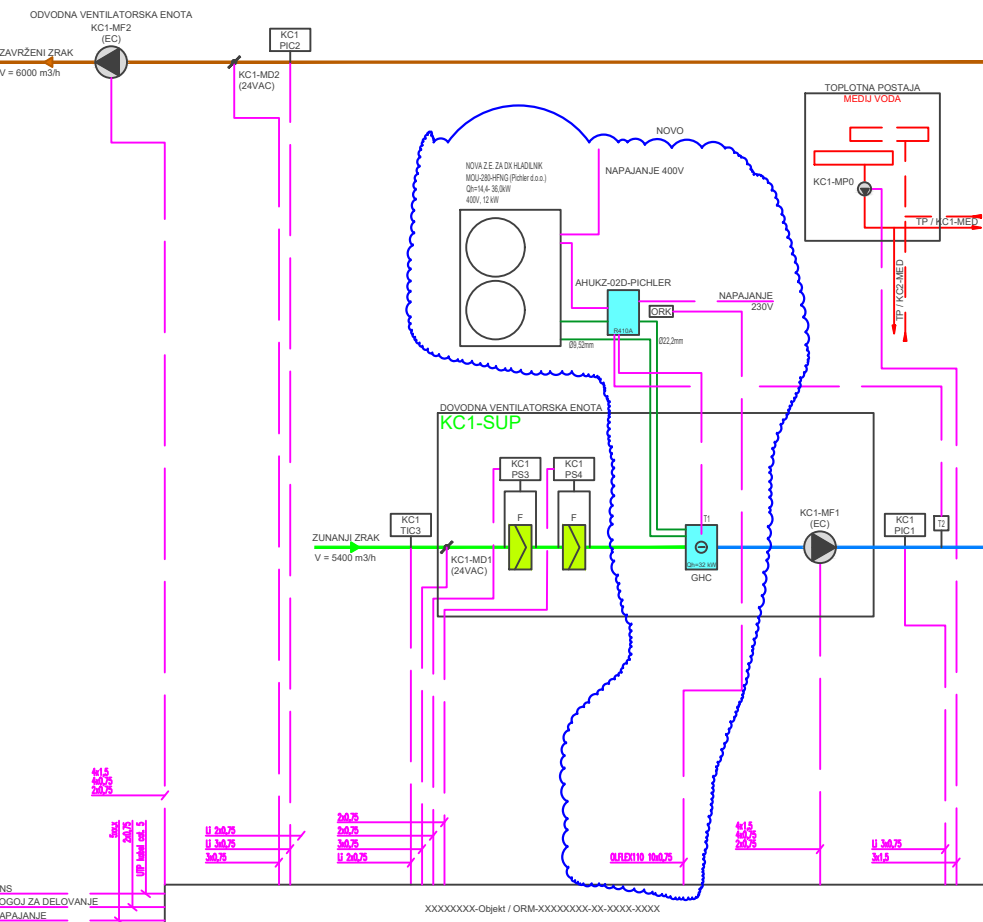

●VSE NAPE JE POTREBNO OZEMLJITI. OSTALE ELEMENTE PRIKLOPITI SKLADNO S PREDPISI.

P. TERMIČNA PRIPRAVA

VARNOSTNA NAPRA MEDIALNI 3800 x 1000

KC1-MED

KC1-MF1

KC1-MF2

KC1-MF3

KC1-MF4

KC1-MF5

KC1-MF6

KC1-MF7

KC1-MF8

KC1-MF9

KC1-MF10

KC1-MF11

KC1-MF12

KC1-MF13

KC1-MF14

KC1-MF15

KC1-MF16

KC1-MF17

KC1-MF18

KC1-MF19

KC1-MF20

KC1-MF21

KC1-MF22

KC1-MF23

KC1-MF24

KC1-MF25

KC1-MF26

KC1-MF27

KC1-MF28

KC1-MF29

KC1-MF30

KC1-MF31

KC1-MF32

KC1-MF33

KC1-MF34

KC1-MF35

KC1-MF36

KC1-MF37

KC1-MF38

KC1-MF39

KC1-MF40

KC1-MF41

KC1-MF42

KC1-MF43

KC1-MF44

KC1-MF45

KC1-MF46

KC1-MF47

KC1-MF48

KC1-MF49

KC1-MF50

KC1-MF51

KC1-MF52

KC1-MF53

KC1-MF54

KC1-MF55

KC1-MF56

KC1-MF57

KC1-MF58

KC1-MF59

KC1-MF60

KC1-MF61

KC1-MF62

KC1-MF63

KC1-MF64

KC1-MF65

KC1-MF66

KC1-MF67

KC1-MF68

KC1-MF69

KC1-MF70

●VSE NAPE JE POTREBNO OZEMLJITI. OSTALE ELEMENTE PRIKLOPITI SKLADNO S PREDPISI.

V. POMIVANJE POSODE

KC1-MED

KC1-MF1

KC1-MF2

KC1-MF3

KC1-MF4

KC1-MF5

KC1-MF6

KC1-MF7

KC1-MF8

KC1-MF9

KC1-MF10

KC1-MF11

KC1-MF12

KC1-MF13

KC1-MF14

KC1-MF15

KC1-MF16

KC1-MF17

KC1-MF18

KC1-MF19

KC1-MF20

KC1-MF21

KC1-MF22

KC1-MF23

KC1-MF24

KC1-MF25

KC1-MF26

KC1-MF27

KC1-MF28

KC1-MF29

KC1-MF30

KC1-MF31

KC1-MF32

KC1-MF33

KC1-MF34

KC1-MF35

KC1-MF36

KC1-MF37

KC1-MF38

KC1-MF39

KC1-MF40

KC1-MF41

KC1-MF42

KC1-MF43

KC1-MF44

KC1-MF45

KC1-MF46

KC1-MF47

KC1-MF48

KC1-MF49

KC1-MF50

KC1-MF51

KC1-MF52

KC1-MF53

KC1-MF54

KC1-MF55

KC1-MF56

KC1-MF57

KC1-MF58

KC1-MF59

KC1-MF60

KC1-MF61

KC1-MF62

KC1-MF63

KC1-MF64

KC1-MF65

KC1-MF66

KC1-MF67

KC1-MF68

KC1-MF69

KC1-MF70

KC1-MF71

KC1-MF72

KC1-MF73

KC1-MF74

KC1-MF75

KC1-MF76

KC1-MF77

KC1-MF78

KC1-MF79

KC1-MF80

KC1-MF81

KC1-MF82

KC1-MF83

KC1-MF84

KC1-MF85

KC1-MF86

KC1-MF87

KC1-MF88

KC1-MF89

KC1-MF90

KC1-MF91

KC1-MF92

KC1-MF93

KC1-MF94

KC1-MF95

KC1-MF96

KC1-MF97

KC1-MF98

KC1-MF99

KC1-MF100

KC1-MF101

KC1-MF102

KC1-MF103

KC1-MF104

KC1-MF105

KC1-MF106

KC1-MF107

KC1-MF108

KC1-MF109

KC1-MF110

KC1-MF111

KC1-MF112

KC1-MF113

KC1-MF114

KC1-MF115

KC1-MF116

KC1-MF117

KC1-MF118

KC1-MF119

KC1-MF120

KC1-MF121

KC1-MF122

KC1-MF123

KC1-MF124

KC1-MF125

KC1-MF126

KC1-MF127

KC1-MF128

KC1-MF129

KC1-MF130

KC1-MF131

KC1-MF132

KC1-MF133

KC1-MF134

KC1-MF135

KC1-MF136

KC1-MF137

KC1-MF138

KC1-MF139

KC1-MF140

KC1-MF141

KC1-MF142

KC1-MF143

KC1-MF144

KC1-MF145

KC1-MF146

KC1-MF147

KC1-MF148

KC1-MF149

KC1-MF150

KC1-MF151

KC1-MF152

KC1-MF153

KC1-MF154

KC1-MF155

KC1-MF156

KC1-MF157

KC1-MF158

KC1-MF159

KC1-MF160

KC1-MF161

KC1-MF162

KC1-MF163

KC1-MF164

KC1-MF165

KC1-MF166

KC1-MF167

KC1-MF168

KC1-MF169

KC1-MF170

KC1-MF171

KC1-MF172

KC1-MF173

KC1-MF174

KC1-MF175

KC1-MF176

KC1-MF177

KC1-MF178

KC1-MF179

KC1-MF180

KC1-MF181

KC1-MF182

KC1-MF183

KC1-MF184

KC1-MF185

KC1-MF186

KC1-MF187

KC1-MF188

KC1-MF189

KC1-MF190

KC1-MF191

KC1-MF192

KC1-MF193

KC1-MF194

KC1-MF195

KC1-MF196

KC1-MF197

KC1-MF198

KC1-MF199

KC1-MF200

KC1-MF201

KC1-MF202