

iz MPO  
E-AY2Y-J 4x70+1,5mm<sup>2</sup>

varovalčno stikalo

00/63A

D125/3/125A

R-Š.P.Š.

FI-N63/4/0,03  
(schrack)

L1,L2,L3

400V, 50Hz

N

Schrack

Hermi  
PZH VZ275

C32

C25

C25

C16

C16

C16

C16

C16

C16

L1,L2,L3

N

Schrack

C20

C20

C20

C25


C25

C25

D125/3/125A

PE

PE



5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5


R-Š.P.Š.

TOKOKROG	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pi (kW)	12	4	4	3	3	2	2	2	
PORABNIK	vič. 63A v omari	vič. 32A v omari	vič. 32A v omari	vič. 3f v omari	vič. 3f v omari	vič. 3f v omari	vič. 3f v omari	vič. 3f v omari	rezerva
VODNIK	NPI	NPI	NPI	NPI	NPI	NPI	NPI	NPI	
PRESEK mm <sup>2</sup>	5x10	5x4	5x4	5x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	

10	11	12	13	14	15
2,8	1,7	5,6	7,0		
R-Z.R.1 mali nogo, odbojka na nivi	R-Z.R.2 tenis igrišč košarski poligon	R-Z.R.3	R-K.P.	rezerva	rezerva
NAVY-J	NAVY-J	NAVY-J	NAVY-J		
4x35	4x35	4x35	4x35		

ZASČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM  
Z IZKLDPILNIMI NAPRAVAMI NA  
DIFERENCNI TOK V TN-S  
SISTEMU INSTALACIJ

Pi =	49,1kW
Fi =	0,6
Pk =	29,4kW
Cos fi=	0,95
Ik =	44,6A
Iv =	3 x 50A

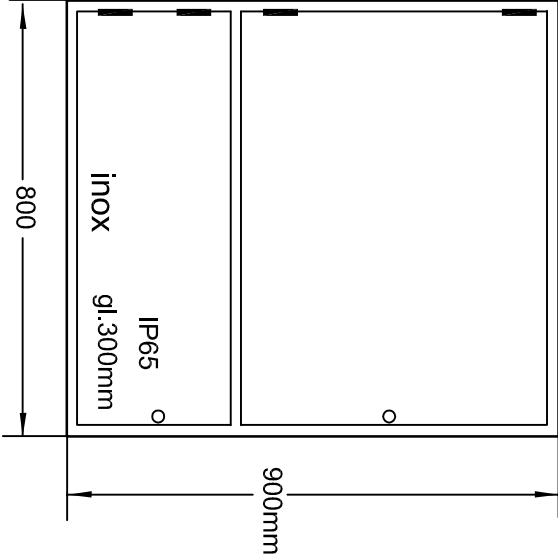

Sprememba:	Opis spremembe:				Podpis:
Naročnik/ Investitor:	OBČINA ŠEMPETER - VRTOUBA Trg Ivana Roba 3, 5290 Šempeter pri Gorici	Objekt/ Lokacija:	ŠPORTNI PARK ŠEMPETER PRI GORICI		
Izvajalec:	ERDADO d.o.o. Ul. Vena Pilona 29, 5270 Ajdovščina Tel./05/ 3681433, fax: 053681434 E-mail:erdado.david@siol.net	Del objektov/ Sistem:			
PROJEKTIRANJE MERITVE, NADZOR	Ime:	Ime številica:	Pojas:	Vsebinska nadzira: ELEKTRIČNE INSTALACIJE	
Področje (OVA):	URŠKA M. RODMAN udia	ZAPS - 1208 A			
Preveril (OP):	DAVID FURLAN elieh.	E-9035			
Izobila:	DOMEN FURLAN die.				
Kontroliral:					
	Id. risbe:	Št. načrta: 132/12-14	Št. projekta: 15-2014	Faza:	PZI
				Merilo:	Jan. 2015
				Datum:	
				Sprememba:	Stran /Vapca 6