


prerez A-A

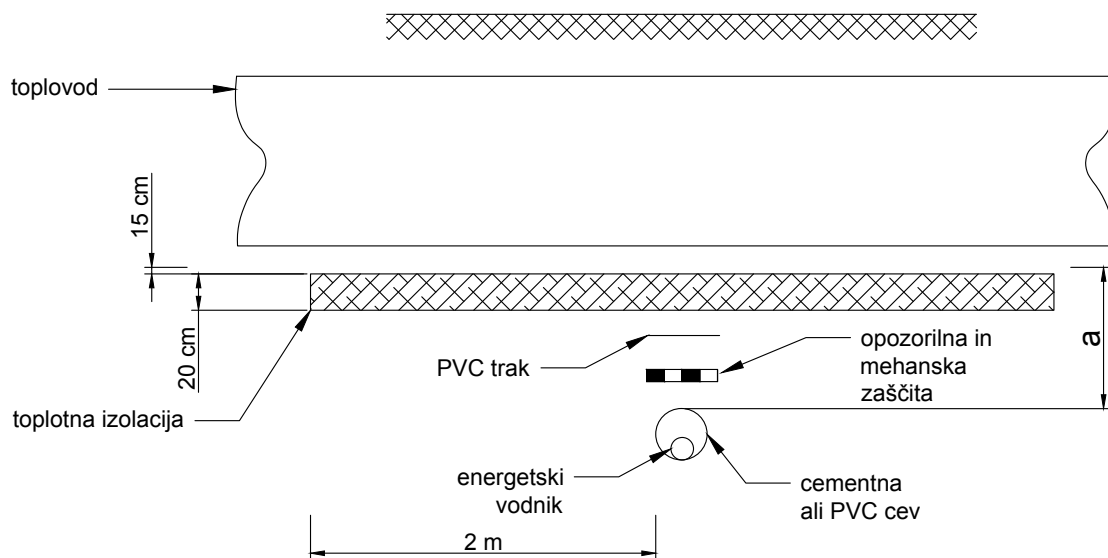

$a=0,5$  m ... za signalne vodnike in vodnike do 0,6/1 kV  
 $a=0,6$  m ... za vodnike 6/10 kV  
 $a=0,8$  m ... za vodnike 12/20 kV  
 $a=1,0$  m ... za vodnike 18/30 (20/35) kV

KRIŽANJE ENERGETSKEGA VODNIKA S TOPLOVODOM

Odg.vod.proj.:	Janko Kaš, udig	IZS G-2070	Objekt:	 Tbilisjska 61, 1000 LJUBLJANA	Risba: <b>Križanja in paralelna polaganja</b> Križanje energetskega vodnika s toplovodom	Investitor:	=	
Odg.proj.:	Andrej Zdovc, udie	IZS E-0842	Obnova svetilke JR in vzpostavitev prižigališča v naselju Vintarjevec			Občina Šmartno pri Litiji	+	
Projektiral:	Andrej Zdovc, udie	IZS E-0842				Št. načrta:	1090-16-PZI	List 9
Datum:	marec 2016					Št. risbe:	4.5.9	od 10 listov