


- Ob izvedbi naj se kontrolira togost in zgoščenost planuma do izpolnjenih pogojev:
- na planumu temeljnih tal:  $Ev2 \geq 25 \text{ MPa}$ ,
  - na planumu posteljice:  $Ev2 \geq 80 \text{ MPa}$ ,  $Ev2/Ev1 < 3$ , zgoščenost  $\geq 98\% \text{ MPP}$ ,
  - na planumu nevezane nosilne plasti:  $Ev2 \geq 100 \text{ MPa}$ ,  $Ev2/Ev1 \leq 2,2$ ,  $Evd \geq 45 \text{ MPa}$ , zgoščenost  $\geq 98\% \text{ MPP}$ .
  - V kolikor na planumu temeljnih tal predvideni deformacijski modul ni dosežen, se debelino posteljice poglobi še za 10 cm oziroma naj geomehanski nadzor predpiše ustrezno debelino posteljice.

Postavitev jeklene varnostne ograje:



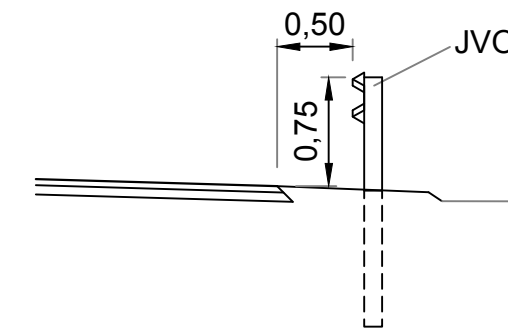

| ostale javne ceste<br>s PLDP | pred<br>nevarnim mestom | za<br>nevarnim mestom |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| - nad 7000                   | 48 m                    | 24 m                  |
| - od 3000 do 7000            | 32 m                    | 16 m                  |
| - manj kot 3000              | 16 m                    | 12 m                  |

Tabela 2: Dolžina VO na polni višini pred in za nevarnim mestom na ostalih javnih cestah v odvisnosti od PLDP-ja

Dolžina zaključnega elementa:

- pri PLDP  $\geq 3000$  znaša 12m;
- pri PLDP  $< 3000$  znaša 4m.

|   |  |                |                                    |
|---|--|----------------|------------------------------------|
|   |  |                |                                    |
|   |  |                |                                    |
| sprememba:  | opis spremembe   | datum:         | podpis                             |
| Naročnik:   | Objekt:  |                |                                    |
|  OBČINA VOJNIK<br>Keršova ulica 8, 3212 Vojnik   | SANACIJA PLAZU "LIPA PRI FRANKOLOVEM"<br>NA OBMOČJU JAVNE POTI JP-964441 |                |                                    |
| <br>S-TEC d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje<br>www.s-tec.si GSM: 040/656-525 info@s-tec.si | Za gradnjo:  | REKONSTRUKCIJA | Vrsta projektne dokumentacije: IZN |
|   | Vrsta načrta:  | -              |                                    |
|   | NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA  |                | Št. projekta: 371/23               |
|   |  |                | Šifra CC: 2112                     |
| Vodja projekta:   | Janez Maurer   | RG-0183        | KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL      |
| Pooblaščen inženir:   | David Perme, u.d.i.gr.   | G-2688         |                                    |
| obdelal:  |  |                |                                    |
| Datum:  | oktober 2023   | Merilo: 1:50   | Št.risbe: G.131                    |