



KRIŽANJE Z NN EL. PODZEMNIM VODOM

PRED IZVEDBO OBEVNA, ZAKLJUČBA VSEH EL. VODOV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MEHANSKA ZAŠČITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA EE NAPRAV.
(Dovoljena je le ročna izvedba izkopov v bližini el. podzemnih vodov in pod strok. nadzorom Elektro Celje)
Pri izvedbi del v bližini EE kablov, je potrebno upoštevati projektne pogoje Elektro Celje d.d., št.

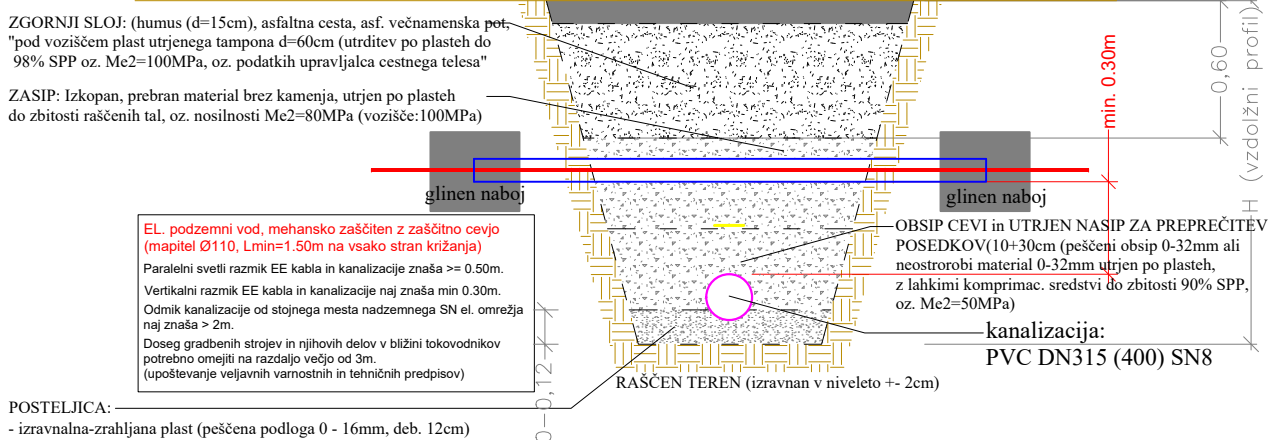


KRIŽANJE Z VODOVODOM

PRED ZAČETKOM GRADNENIH DEL JE POTRBEHO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV (skp Žalec j.p. d.o.o.) NAROČITI ZAKLJUČBO VODOVNEGA OMEŽJA TER NADZOR NAD GRADNJO. Dela v varovalnem pasu javnega vodovoda je potrebno upoštevati projektne pogoje skp Žalec j.p. d.o.o..

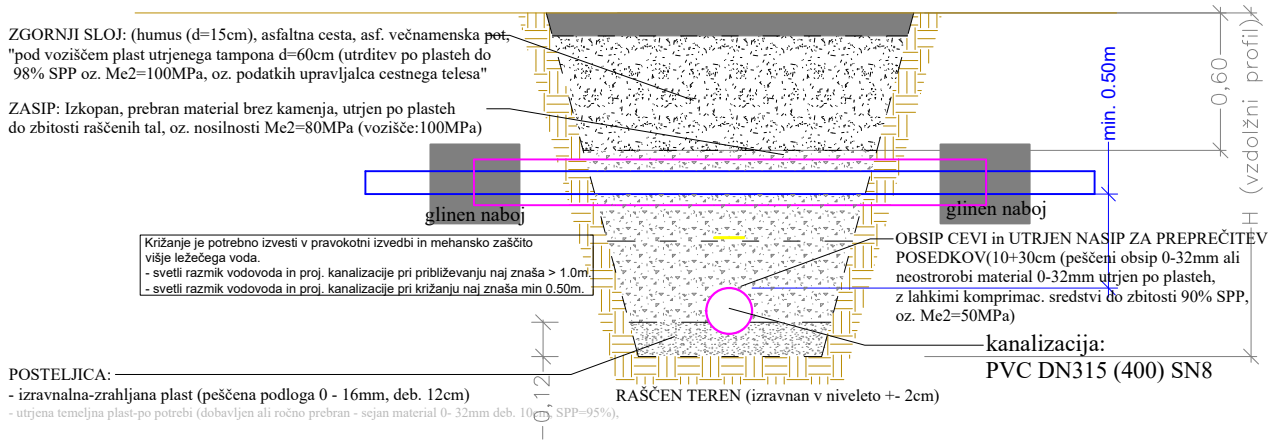


KRIŽANJE Z KATV PODZEMNIM VODOM

PRED IZVEDBO JE OBEVNA, ZAKLJUČBA VSEH OKRITIH KABLOV KABELSKA TV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MEHANSKA ZAŠČITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA VODOV.

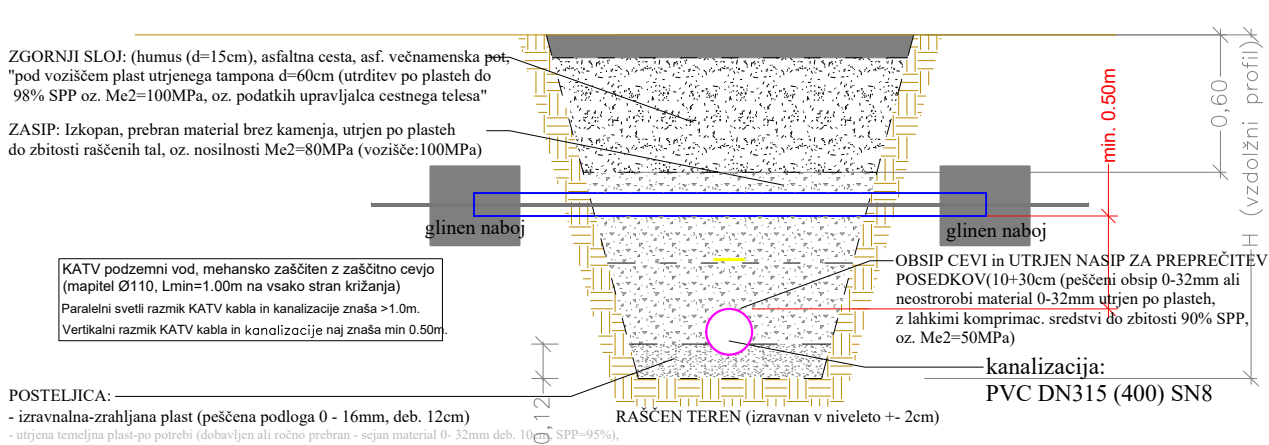


KRIŽANJE Z NN EL. PODZEMNIM VODOM

PRED IZVEDBO OBEVNA, ZAKLJUČBA VSEH EL. VODOV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MEHANSKA ZAŠČITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA EE NAPRAV.
(Dovoljena je le ročna izvedba izkopov v bližini el. podzemnih vodov in pod strok. nadzorom Elektro Celje)
Pri izvedbi del v bližini EE kablov, je potrebno upoštevati projektne pogoje Elektro Celje d.d., št.

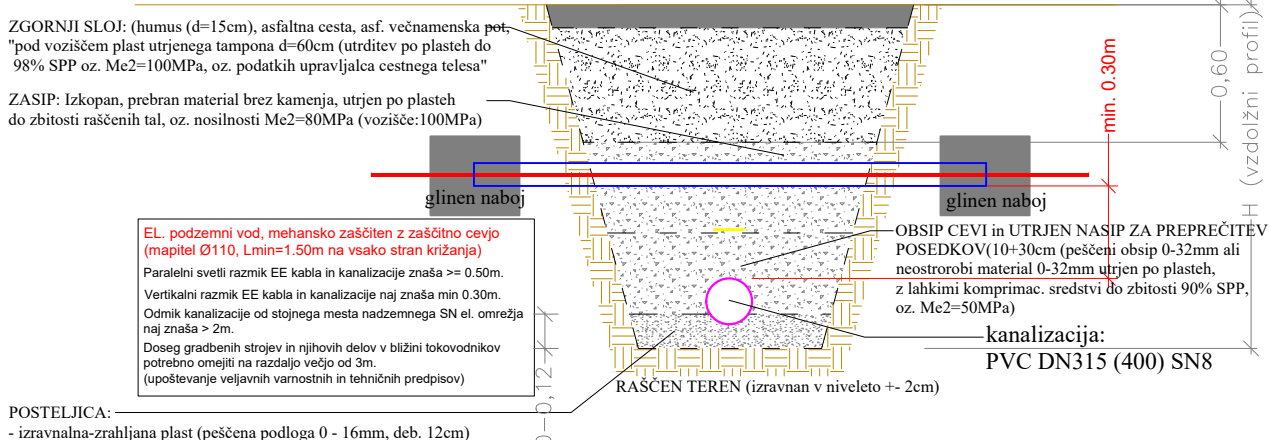


KRIŽANJE Z VODOVODOM

PRED ZAČETKOM GRADNENIH DEL JE POTRBEHO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV (skp Žalec j.p. d.o.o.) NAROČITI ZAKLJUČBO VODOVNEGA OMEŽJA TER NADZOR NAD GRADNJO. Dela v varovalnem pasu javnega vodovoda je potrebno upoštevati projektne pogoje skp Žalec j.p. d.o.o..

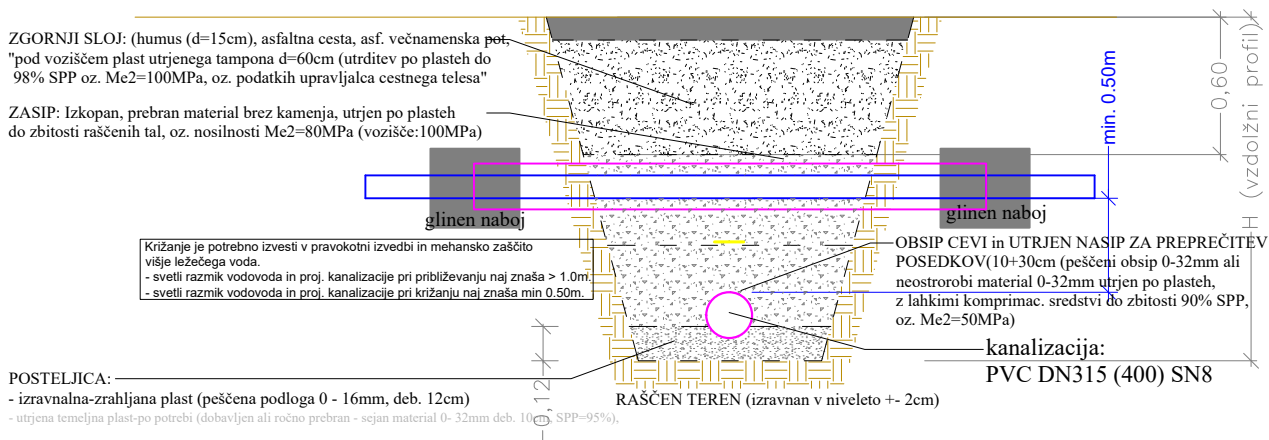


KRIŽANJE Z KATV PODZEMNIM VODOM

PRED IZVEDBO JE OBEVNA, ZAKLJUČBA VSEH OKRITIH KABLOV KABELSKA TV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MEHANSKA ZAŠČITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA VODOV.

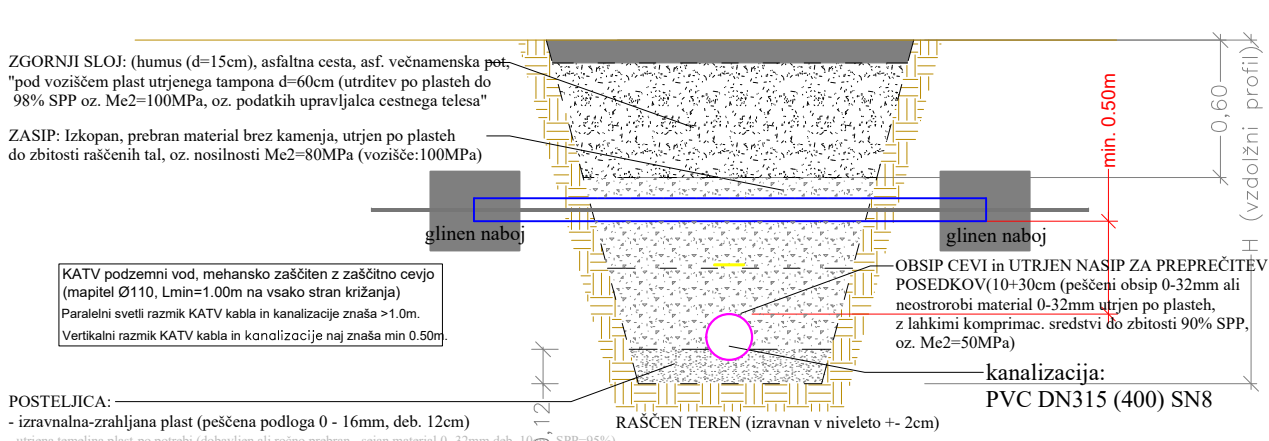


KRIŽANJE Z TK PODZEMNIM VODOM - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (OMREŽJE)

PRED PRIČETKOM DEL JE POTRBEHO VSE TK INSTALACIJE NA TERENU ZAKLJUČITI, PO POTREBI PRESTAVITI IN USTREZNO ZAŠČITITI III (Dovoljeno je le ročna izvedba izkopov v bližini TK vodov in pod nadzorom in navodili predstavitelja Telekom Slovenije j.)
Pri izvedbi del v bližini TK vodov, je potrebno upoštevati projektne pogoje Telekom Slovenije d.d., št.











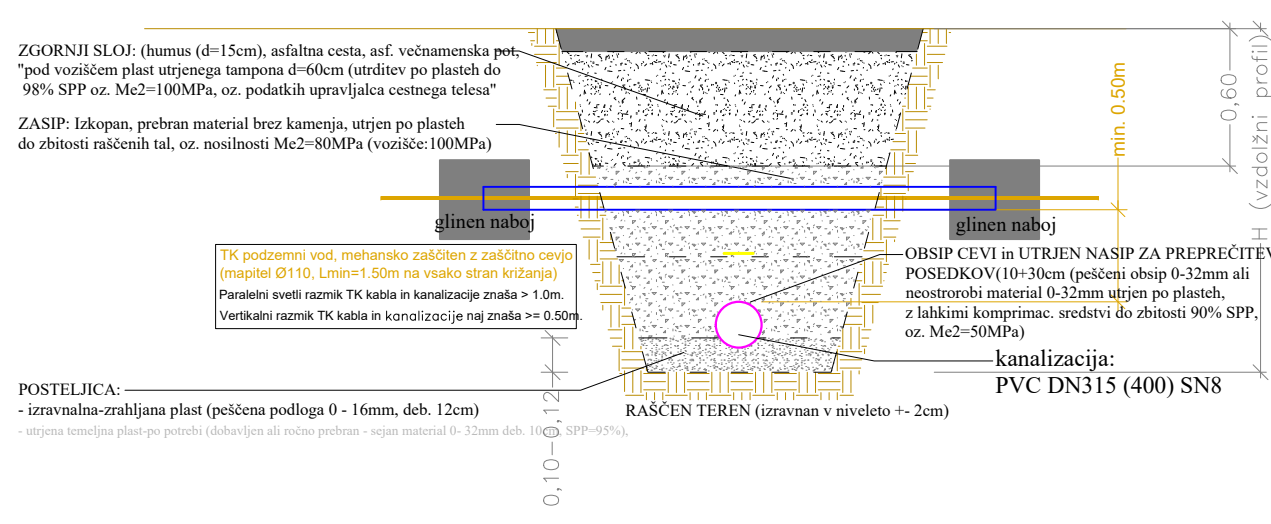


KRIŽANJE Z OBST. KANALIZACIJO

PRED ZAČETKOM GRADNENIH DEL JE POTRBEHO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV JKP Žalec j.p. d.o.o. NAROČITI ZAKLJUČBO KOMUNALNEGA OMEŽJA IN NADZOR NAD NJIM. Dela v bližini obst. kom. omrežja je potrebno izvajati z ročnim izkopom

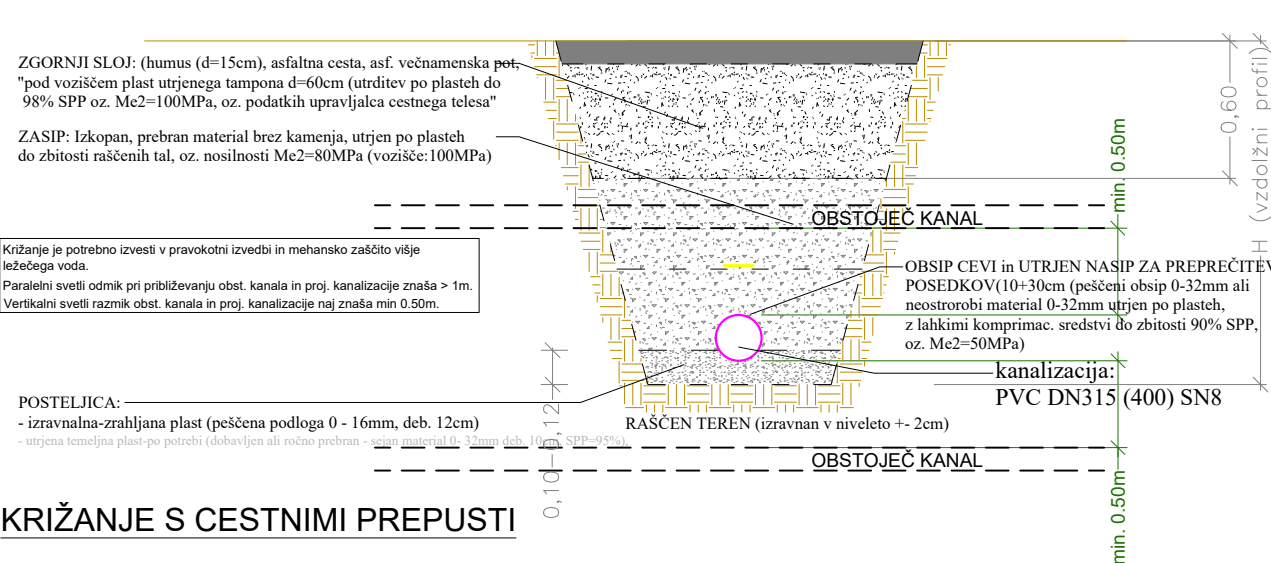


KRIŽANJE S CESTNIMI PREPUSTI

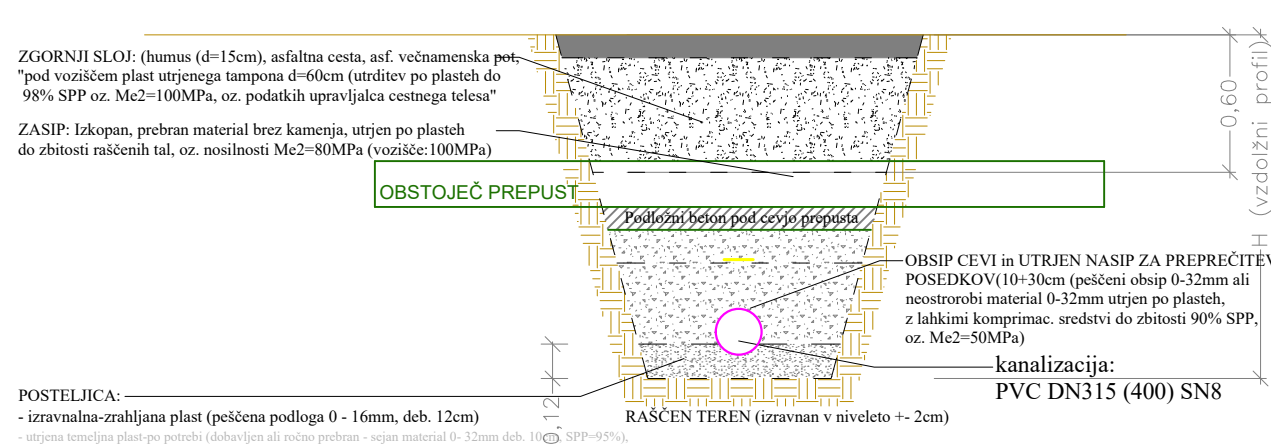

























DETALJ PARALELNEGA PRIBLIŽEVANJA KAN. ELEKTRICNEM PODZEMNEM KABLU

PRED IZVEDBO OBEVNA, ZAKLJUČBA VSEH EL. VODOV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MEHANSKA ZAŠČITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA EE NAPRAV.
(Dovoljena je le ročna izvedba izkopov v bližini el. podzemnih vodov in pod strok. nadzorom Elektro Celje)
Pri izvedbi del v bližini EE kablov, je potrebno upoštevati projektne pogoje Elektro Celje d.d., št.

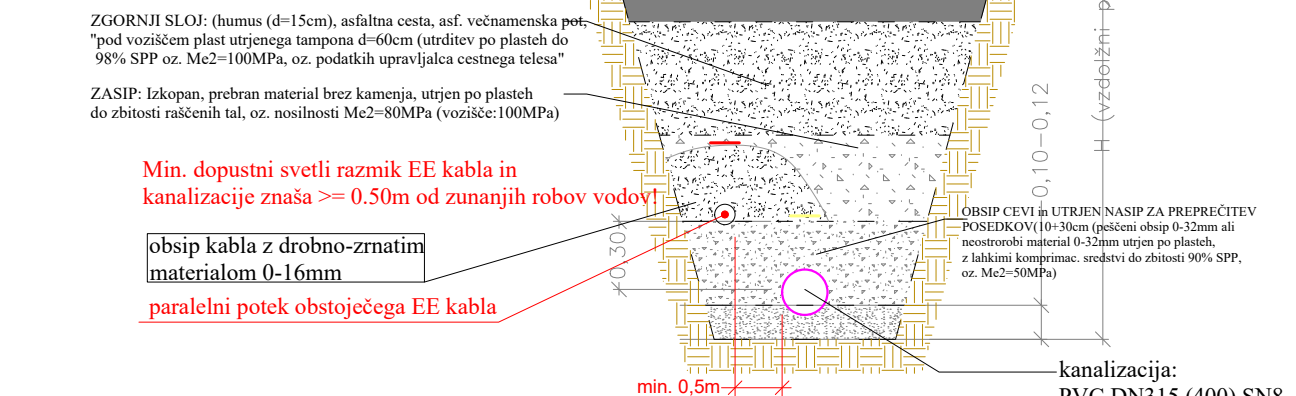


KRIŽANJE in PRIBLIŽEVANJE S PLINOVODOM

PRED ZAČETKOM GRADNENIH DEL JE POTRBEHO PRI OPERATERU PLINOVODA NAROČITI ZAKLJUČBO PLINOVODA TER NADZOR NAD GRADNJO. Dela v varovalnem pasu PLINOVODA (2m levo/desno od osi plinovoda) je potrebno izvajati ročno in pod nadzorom in navodili predstavitelja SODIPULI d.o.o.

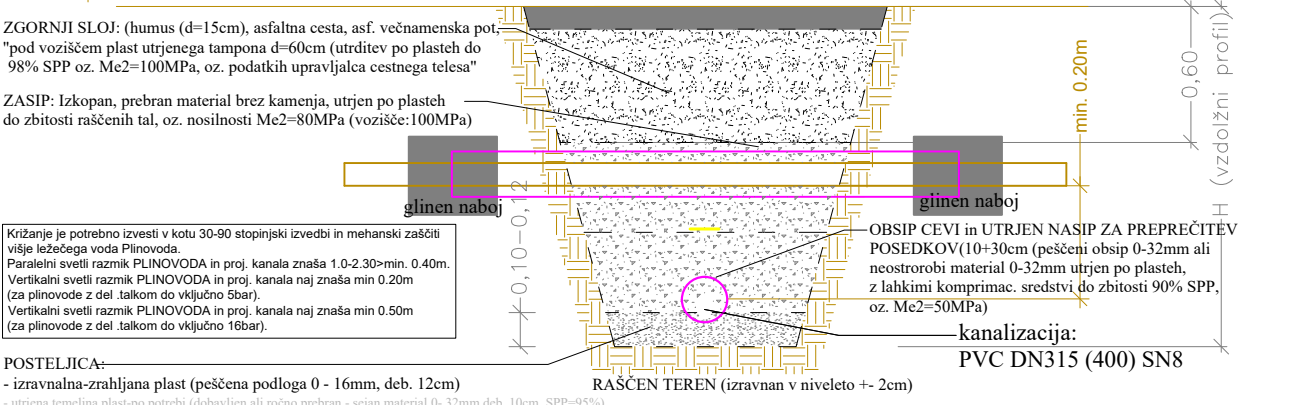

DETALJ PARALELNEGA PRIBLIŽEVANJA KAN. ELEKTRICNEM PODZEMNEM KABLU

PRED IZVEDBO OBEVNA, ZAKLJUČBA VSEH EL. VODOV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MEHANSKA ZAŠČITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA EE NAPRAV.
(Dovoljena je le ročna izvedba izkopov v bližini el. podzemnih vodov in pod strok. nadzorom Elektro Celje)
Pri izvedbi del v bližini EE kablov, je potrebno upoštevati projektne pogoje Elektro Celje d.d., št.

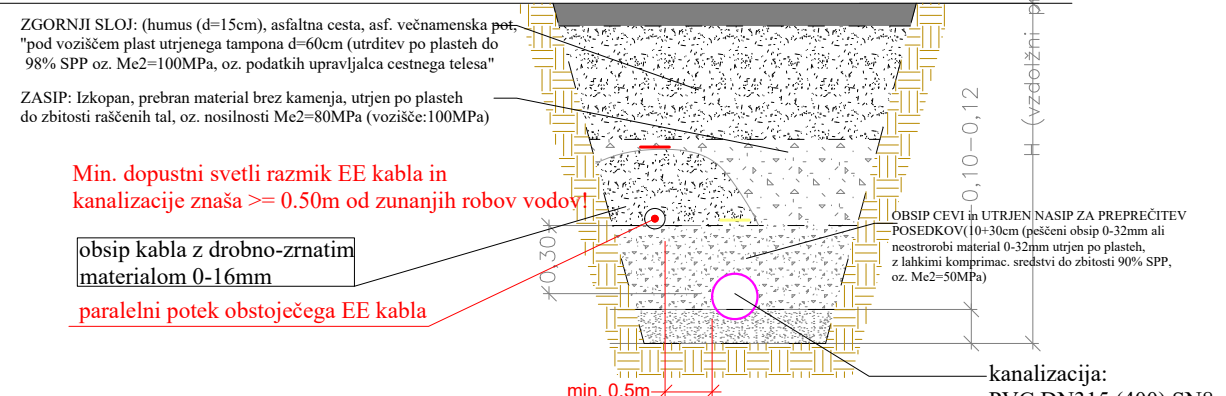

KRIŽANJE in PRIBLIŽEVANJE S PLINOVODOM

PRED ZAČETKOM GRADNENIH DEL JE POTRBEHO PRI OPERATERU PLINOVODA NAROČITI ZAKLJUČBO PLINOVODA TER NADZOR NAD GRADNJO. Dela v varovalnem pasu PLINOVODA (2m levo/desno od osi plinovoda) je potrebno izvajati ročno in pod nadzorom in navodili predstavitelja SODIPULI d.o.o.

