V1 (prevezava 1, 2)



1. obstoječa cev AC DN150	
2. LTŽ MJ DN150 PN16	2 kom.
3. LTŽ T DN150/150 PN16	1 kom.
4. cev ductil LTŽ DN150 C64 UNI Ve	L=6m
5. LTŽ MJ DN150-dvojna PN16	1 kom.
6. obst. cev ductil NL DN150	

V2 (navezava 1)



2. LTŽ MJ DN150 PN16	2 kom.
6. obst. cev ductil NL DN150	
7. LTŽ T DN150/100 PN16	1 kom.
8. LTŽ EV zasun DN150 z vgr.g in c.k. PN16	1 kompl.
9. LTŽ EV zasun DN100 z vgr.g in c.k. PN16	1 kompl.
10. DLTŽ F DN100 PN16	1 kom.
11. DLTŽ MMK 11.25° DN100 C100 UNI Ve	1 kom.
12. cev ductil LTŽ DN100 C100 UNI Ve	

LOMI 90° (2x45°), DN100:

12. cev ductil LTŽ DN100 C100 UNI Ve	
13. DLTŽ MMK 45° DN100 C100 UNI Ve	2 kom.
14. vmesni kos ductil LTŽ DN100 C100 UNI Ve	1 kom.

LOMI 45°, DN100:

12. cev ductil LTŽ DN100 C100 UNI Ve	
13. DLTŽ MMK 45° DN100 C100 UNI Ve	1 kom.
14. vmesni kos ductil LTŽ DN100 C100 UNI Ve	1 kom.

LOMI 30°, DN100:

12. cev ductil LTŽ DN100 C100 UNI Ve	
14. vmesni kos ductil LTŽ DN100 C100 UNI Ve	1 kom.
15. DLTŽ MMK 30° DN100 C100 UNI Ve	1 kom.

LOMI 22.5°, DN100:

12. cev ductil LTŽ DN100 C100 UNI Ve	
14. vmesni kos ductil LTŽ DN100 C100 UNI Ve	2 kom.
16. DLTŽ MMK 22.5° DN100 C100 UNI Ve	2kom.

LOMI 11.25°, DN100:

12. cev ductil LTŽ DN100 C100 UNI Ve	
14. vmesni kos ductil LTŽ DN100 C100 UNI Ve	1 kom.
11. DLTŽ MMK 11.25° DN100 C100 UNI Ve	1 kom.

V3 (NH)



9. LTŽ EV zasun DN100 z vgr.g in c.k. PN16	1 kompl.
12. cev ductil LTŽ DN100 C100 UNI Ve	
14. vmesni kos ductil LTŽ DN100 C100 UNI Ve	1 kom.
17. DLTŽ MMK 90° DN100 C100 UNI Ve	1 kom.
18. LTŽ MJ DN100 PN16	1 kom.
19. LTŽ FF DN100 L=300mm PN16	1 kom.
20. LTŽ N DN100 PN16	1 kom.
21. LTŽ FFR DN100/80 PN16 (vertikalni)	1 kom.
22. LTŽ FF DN80 L=800mm PN16 (vertikalni)	1 kom.
23. LTŽ NH DN80 PN16 (npr. Hawle)	1 kom.

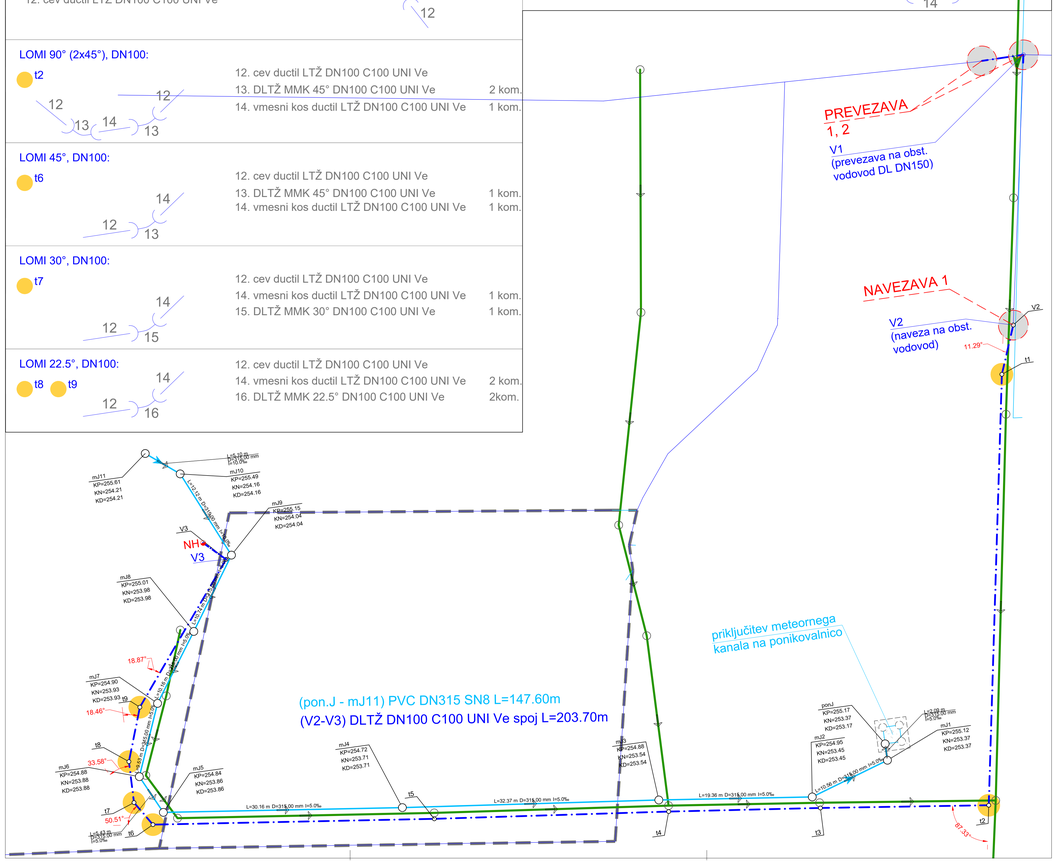

LEGENDA:

obstoječe:

- obstoječ javni vodovod
- obstoječ javni vodovod, predviden za obnovo (se ukinja)
- obstoječi vodovodni priključek

predvideno po obst. proj. dokum. št.: 19/2019-K-P, *"Obnova kanalizacije Žalec (Levstikova ulica)"*

- obnova mešane kanalizacije

projektirano:

- meteorna kanalizacija
- obnova vodovoda

SPECIFIKACIJA MONTAŽNE OPREME CEVOVODA:

1. obstoječa cev AC DN150	
2. LTŽ MJ DN150 PN16	4 kom.
3. LTŽ T DN150/150 PN16	1 kom.
4. cev ductil LTŽ DN150 C64 UNI Ve	L=6m
5. LTŽ MJ DN150-dvojna PN16	1 kom.
6. obst. cev ductil NL DN150	
7. LTŽ T DN150/100 PN16	1 kom.
8. LTŽ EV zasun DN150 z vgr.g in c.k. PN16	1 kompl.
9. LTŽ EV zasun DN100 z vgr.g in c.k. PN16	2 kompl.
10. DLTŽ F DN100 PN16	1 kom.
11. DLTŽ MMK 11.25° DN100 C100 UNI Ve	2 kom.
12. cev ductil LTŽ DN100 C100 UNI Ve	
13. DLTŽ MMK 45° DN100 C100 UNI Ve	3 kom.
14. vmesni kos ductil LTŽ DN100 C100 UNI Ve	7 kom.
15. DLTŽ MMK 30° DN100 C100 UNI Ve	1 kom.
16. DLTŽ MMK 22.5° DN100 C100 UNI Ve	2 kom.
17. DLTŽ MMK 90° DN100 C100 UNI Ve	1 kom.
18. LTŽ MJ DN100 PN16	1 kom.
19. LTŽ FF DN100 L=300mm PN16	1 kom.
20. LTŽ N DN100 PN16	1 kom.
21. LTŽ FFR DN100/80 PN16 (vertikalni)	1 kom.
22. LTŽ FF DN80 L=800mm PN16 (vertikalni)	1 kom.
23. LTŽ NH DN80 PN16 (npr. Hawle)	1 kom.

SPECIFIKACIJA CEVOVODA:

4. cev ductil LTŽ DN150 C64 UNI Ve (1x6m)	L=6m
12. cev ductil LTŽ DN100 C100 UNI Ve (35*6m)	L=210m

S

EVIDENTIRANJE SPREMEMB:

DATUM	OPIS	POTRDIL	PODPIS

PROJEKTANT:

KOSTANJ-PROJEKT
Uroš Kostanjšek s.p.
Strmca 117, 3270 Laško

NAZIV OBJEKTA:	»Meteorna kanalizacija s ponikanjem in obnova vodovoda v Gregorčičevi ulici«
INVESTITOR:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	PZI
VSEBINA MAPE:	"2" Načrt s področja gradbeništva - načrt kanalizacije in obnove vodovoda
VSEBINA RISBE:	Montažne sheme obnove vodovoda

		IDENT. ŠT.:	DATUM PODPISA:	PODPIS:
ODG. OSEBA PROJEKTANTA:	Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.	IZS G-3348	15.03.2021	
ODG. PROJEKTANT:	Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.	IZS G-3348	15.03.2021	
SODELAVCI:				

DATUM:	marec 2021		MERILO:	ŠT. RISBE:	
ŠT. PROJEKTA:	01/2021-K-P	ŠT. NAČRTA:	0-01/2021-K-P	1:250/-	2.5.14